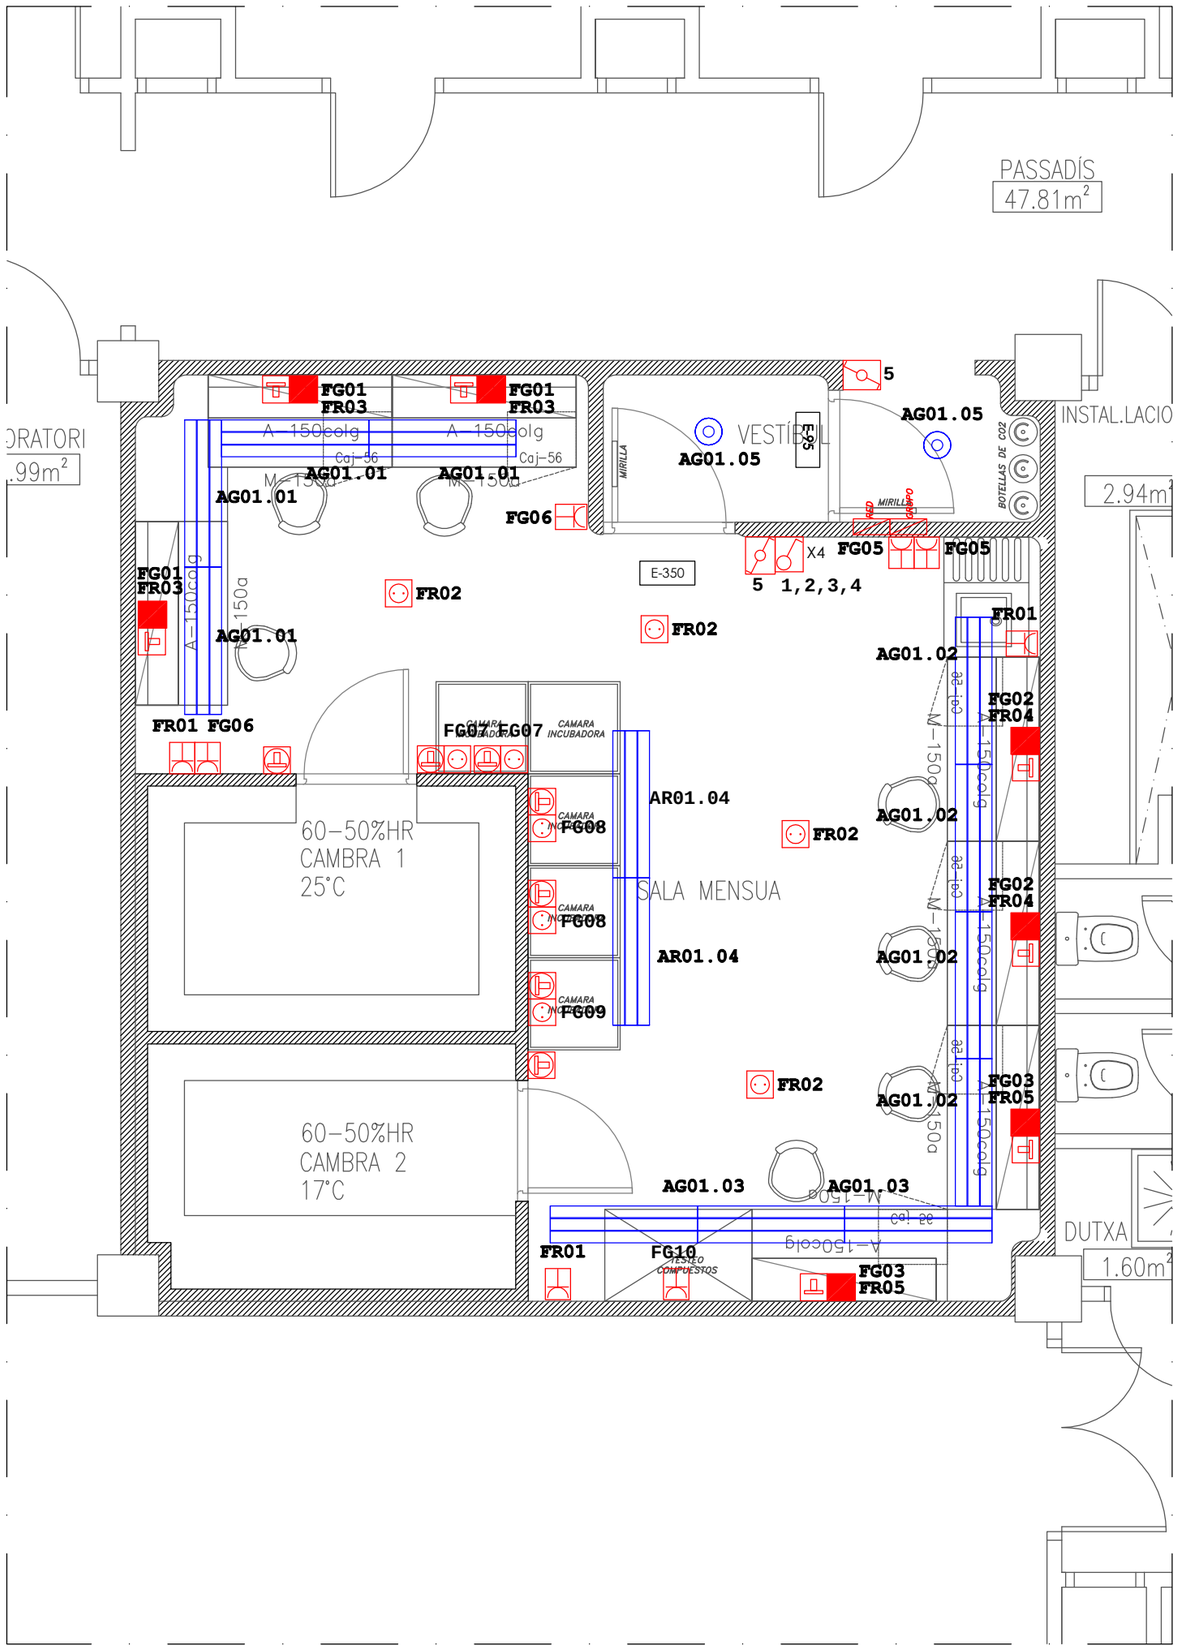

LEYENDA ALUMBRADO

	LUMINARIA ESTANCA EMPOTRADA PTI IP65 ----- EP 2x28W
	LAMP 9241350 KOMBIC 1X25W LED
E-350	LUMINARIA EMERGENCIA DISALUX HYDRA N7 FL8 350 LM 8W
E-95	LUMINARIA EMERGENCIA DISALUX HYDRA N2 FL8 95 LM 8W

LEYENDA MECANISMOS

	PUNTO ALIMENTACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN CANALETA DE MOBILIARIO: - 2 T.C. RED 10/16A 2P+T. - 2 T.C. GRUPO 10/16A 2P+T.
	BASE ENCHUFE ESTANCA CON TAPA 16A/250V
	BASE ENCHUFE ESTANCA CON TAPA EN TECHO 16A/250V
	ROSETA TOMA RJ-45 Cat. 6A EN CANALETA DE MOBILIARIO
	ROSETA TOMA RJ-45 Cat. 6A EN TECHO
	INTERRUPTOR ESTANCO IP54 16A 250V

AG01(.01)

- Nº DE ENCENDIDO DE LA ILUMINACIÓN
- Nº DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN
- FUENTE DE SUMINISTRO: GRUPO/RED
- RECEPTORES: ALUMBRADO/FUERZA

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Unitat Tècnica

LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD. BLOQUE B. PLANTAS 5ª Y 6ª. CAMPUS DE BURJASSOT.

Referencia:

Escala: 1:50

Plànol:

PLANTA QUINTA. ESTADO REFORMADO. INSTAL. ELÉCTRICA SALA MENSUA.

Situació:	Propietari / Promotor:	Data:
CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA	UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	MAYO 2016

Redactor Proyecto Básico y de Ejecución:

José Luis Banacloig Zahonero

Arquitecte.

JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO - NIF:44796424Z

Firmado digitalmente porJOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO - NIF:44796424Z
DN: cn=JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO - NIF:44796424Z gn=JOSE LUIS c=ES o=ACCV ou=Ciudadanos
Motivo: Soy el autor de este documento
Ubicaci. n:
Fecha:2016-06-

Full Nº:

P 10

UTE SELVA-LEING-PREMEA-2003 UNIVERSIDAD DE VALENCIA