
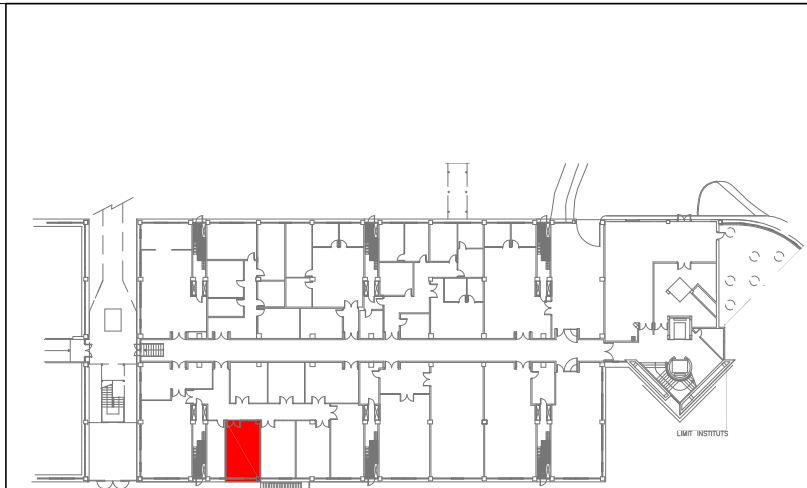


LEYENDA	
	Extintor de polvo 21A-113B
	Alumbrado de emergencia con señalización
	Detector de Incendios

SECTORIZACIÓN	
	EI 90
	EI 120
Trasdosado autoportante formado por placas de yeso laminado armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 (incombustible) de 20mm de espesor, (o sistema equivalente certificado EI 90,	

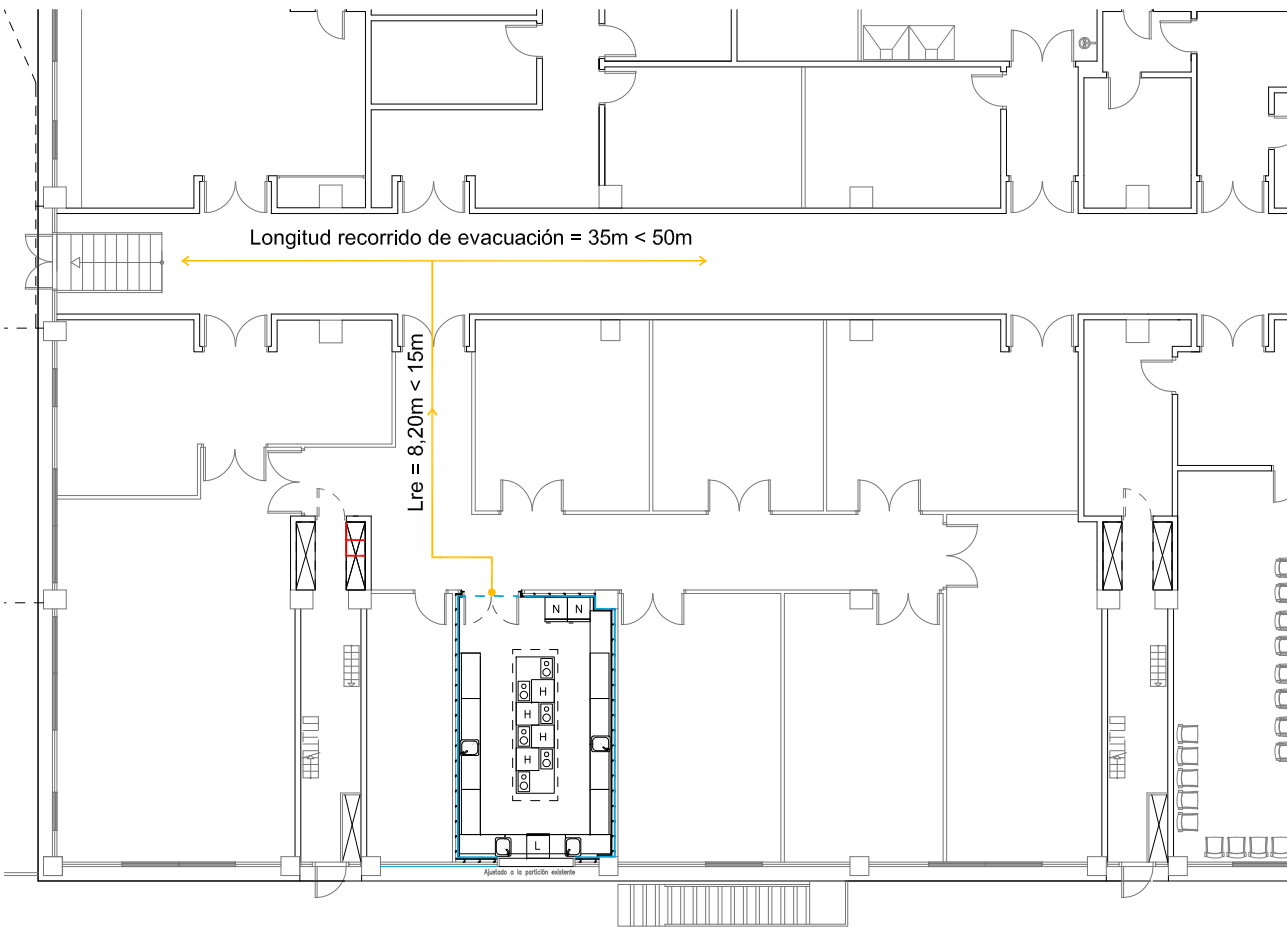

Ref: 15065PBE Ref-SI01

Plano: Justificación DB-SI-CTE

Escala: 1/50

Fecha: Junio 2016

Sustituye: Octubre 2015

15065 PBE Ref.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.

Documento Refundido (Octubre 2015 - Junio 2016)


ADECUACIÓN DE DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISÓTANO DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN (FASE I).

PARQUE CIENTÍFICO DE PATERNA

Paterna (Valencia)

Arquitectos

José Ramón Tormo Illanes
Carlos Ortega Gimeno
Aleksandra MRDJA SASIC

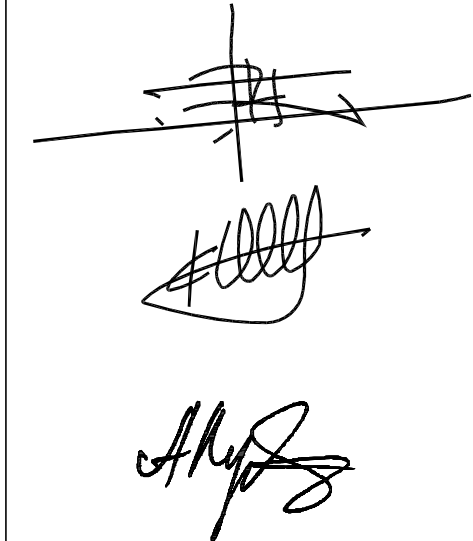

Promotor:

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA