El presente documento es copia de su original del que son autores los técnicos firmantes. Su utilización total o parcial así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requiere la previa autorización expresa de su autor o autores quedando en todo caso prohibido cualquier modificación unilateral del mismo.

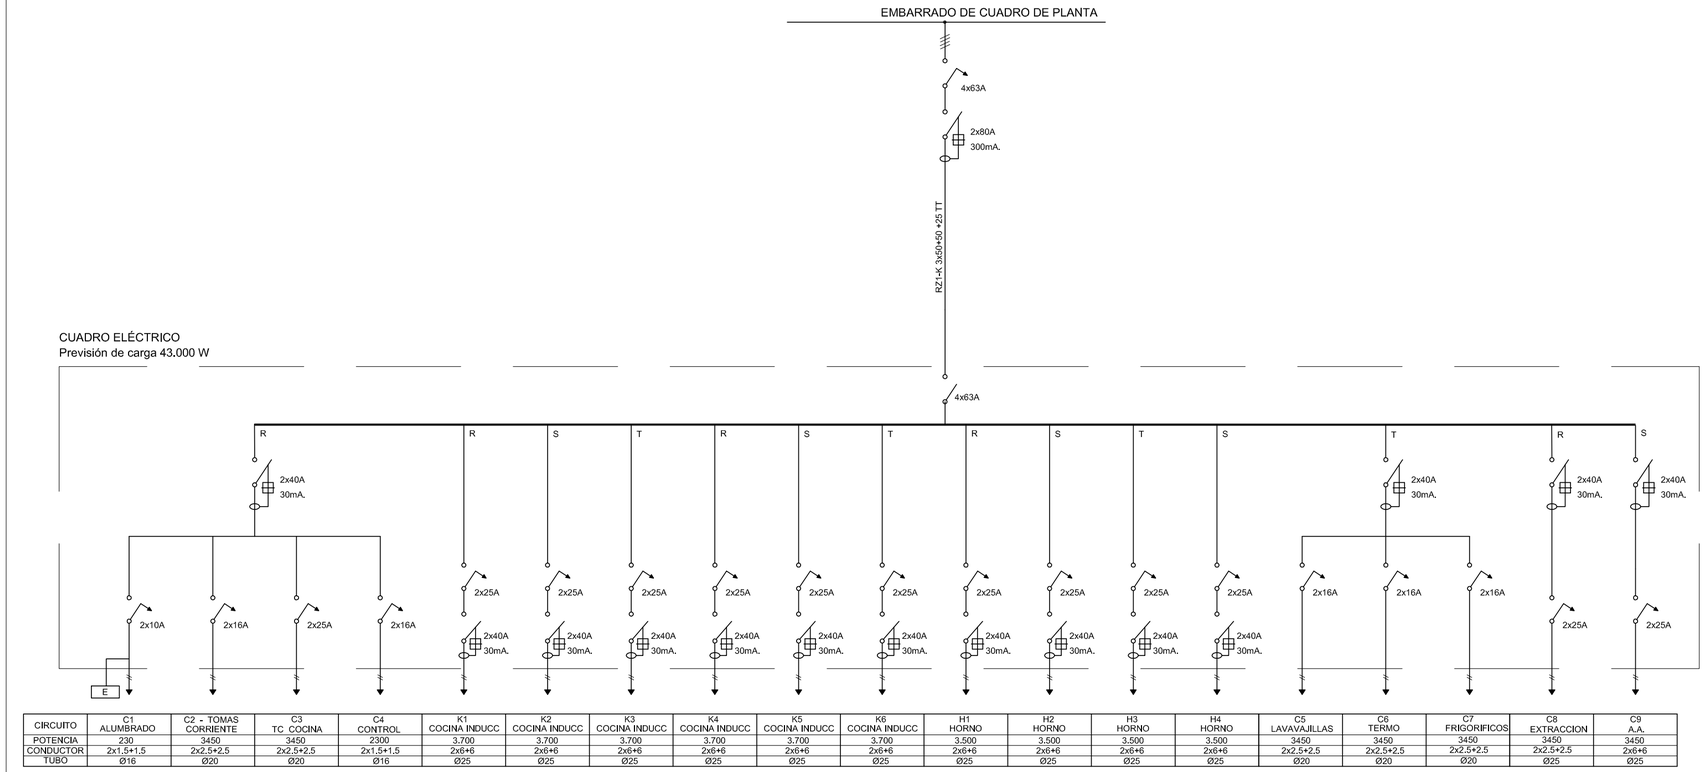

CIRCUITO	C1 ALUMBRADO	C2 - TOMAS CORRIENTE	C3 TC. COCINA	C4 CONTROL	K1 COCINA INDUCC	K2 COCINA INDUCC	K3 COCINA INDUCC	K4 COCINA INDUCC	K5 COCINA INDUCC	K6 COCINA INDUCC	H1 HORNO	H2 HORNO	H3 HORNO	H4 HORNO	C5 LAVAVAJILLAS	C6 TERMO	C7 FRIGORIFICOS	C8 EXTRACCION	C9 A.A.
POTENCIA	230	3450	3450	2300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3450	3450	3450	3450	3450
CONDUCTOR	2x1,5+1,5	2x2,5+2,5	2x2,5+2,5	2x1,5+1,5	2x6+6	2x6+6	2x6+6	2x6+6	2x6+6	2x6+6	2x6+6	2x6+6	2x6+6	2x6+6	2x2,5+2,5	2x2,5+2,5	2x2,5+2,5	2x2,5+2,5	2x6+6
TUBO	Ø16	Ø20	Ø20	Ø16	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø20	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25

Ref: 15065PBE-Ref **IE02**

Plano: Esquema Unifilar

Escala: S/E

Fecha: Junio 2016

Sustituye: Octubre 2015

15065 PBE Ref.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.
Documento Refundido (Octubre 2015 - Junio 2016)

ADECUACIÓN DE DESPACHO PARA "COCINA" EN PLANTA SEMISÓTANO DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN (FASE I).
PARQUE CIENTÍFICO DE PATERNA

Paterna (Valencia)

Arquitectos
José Ramón Tormo Illanes
Carlos Ortega Gimeno
Aleksandra MRDJA SASIC

Promotor:

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

AICEQUIP
arquitectos & ingenieros
Calle Felip Maria Garín 4B 46021 Valencia España www.aicequip.com aicequip@aicequip.com tel (+34) 963 155 610