Medidas de emergencia Bib. Humanidades

diciembre de 2022

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA Servei de Prevenció i Medi Ambient

ÍNDICE

112

Los riesgos

El edificio y sus instalaciones

Los medios técnicos

Los medios humanos

Las acciones a llevar a cabo

Los primeros auxilios

Conclusiones

SERVICIOS

El teléfono único de emergencias "1·1·2 Comunitat Valenciana" es el instrumento de la Generalitat para la atención y gestión de llamadas de emergencia: accidentes, incendios, inundaciones, urgencias sanitarias, seguridad ciudadana, rescates...

Se presta mediante la atención telefónica de las llamadas de emergencia efectuadas por los ciudadanos, el aviso inmediato de los distintos organismos implicados en su resolución, así como la coordinación de los mismos.

Se atienden todas las llamadas realizadas desde cualquier punto de nuestra Comunitat durante las 24h del día, los 365 días al año, sin coste alguno y garantizando un adecuado tratamiento de los datos de carácter personal.

Además, a través de la web, se ofrece información general a la ciudadanía (recomendaciones ante situaciones de emergencia, información en tiempo real sobre incidentes, niveles de riesgo: incendios, vientos, precipitaciones, etc.)
Desde el servicio, se hace una labor constante de difusión con el objeto de informar y formar a la ciudadanía sobre el mejor uso de este teléfono.

Ponemos a disposición de los ciudadanos los resultados sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de esta Carta de Servicios, habilitando su seguimiento a través de la página www.gva.es/carta

Teléfono de atención de emergencias

1·1·2 Comunitat Valenciana

GUÍA DE UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO 1·1·2

- Proporcionar localización: Debe facilitar el máximo de información para que podamos ubicar el incidente.
- Responder a todas las preguntas del operador: La información que se solicita es básica para los operativos de emergencia y seguridad.
- Facilitar su número de teléfono: Para volver a contactar en caso de interrupción de la comunicación.
- Procure siempre mantener la calma y proporcionar todos los datos de la manera más clara, concisa y objetiva.

www.112cv.com

ÍNDICE

112

Los riesgos

El edificio y sus instalaciones

Los medios técnicos

Los medios humanos

Las acciones a llevar a cabo

Los primeros auxilios

Conclusiones

- Accidente traumático (caída, golpe…) o no (infarto…)
- Amenaza de bomba
- Incendio / explosión

Teniendo en cuenta a los usuarios…

Personas existentes en la Biblioteca:

- Personal Biblioteca
  - Propio
    - PAS
  - Contrata
    - Limpieza
    - Mantenimiento
    - Control acceso…
- Estudiantes
  - Jóvenes, mayores…
  - Algunos con discapacidad

- Trabajadores y trabajadoras de las posibles obras

ÍNDICE

112

Los riesgos

El edificio y sus instalaciones

Los medios técnicos

Los medios humanos

Las acciones a llevar a cabo

Los primeros auxilios

Conclusiones

Centro de Transformación (CT)

La manzana cuenta con un centro de transformación de 2x1600 kVA de potencia, ubicado en el Anexo Departamental. Distribuye a Filosofía, Anexo Departamental, Aulario VI, Geografía y Biblioteca.

Instalación eléctrica.

Desde el CT la línea eléctrica va al Cuadro General de la Biblioteca que esta ubicado en el Taller de Serveo.

Grupo Electrógeno

Existe un grupo electrógeno en la cubierta del edificio de 75 kVA.

Agua potable

Una acometida en la entrada principal del edificio.

Climatización

Bomba de calor para producción en planta cubierta y climatizadores en cubierta y patinillos de instalaciones.

Ascensores

Un ascensor eléctrico y un montacargas hidráulico.

- El sótano trasero tiene un taller de mantenimiento.
- El sótano frontal tiene almacenes y salas.
- Además hay instalaciones exteriores.

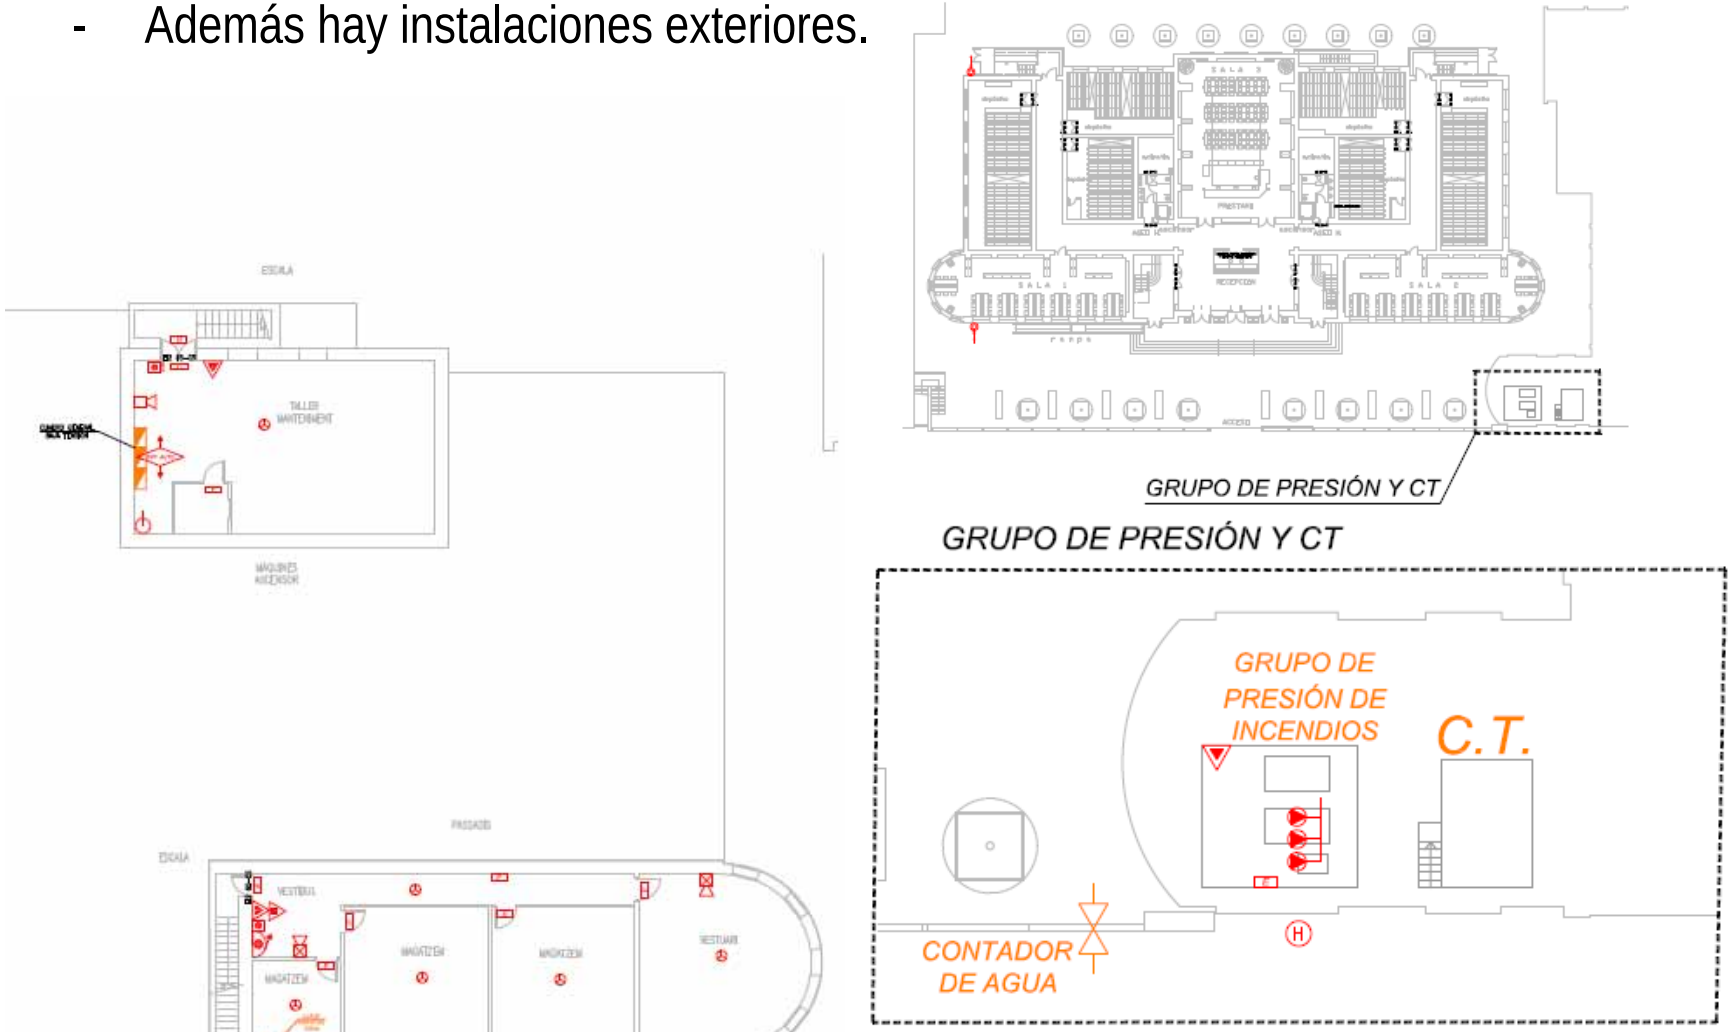

CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN en taller del sótano trasero

LLAVE AGUA EN FACHADA

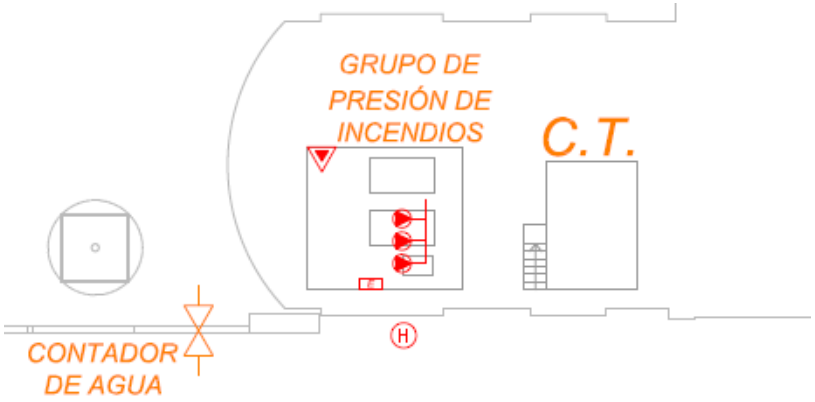

LLAVE AGUA INTERIOR

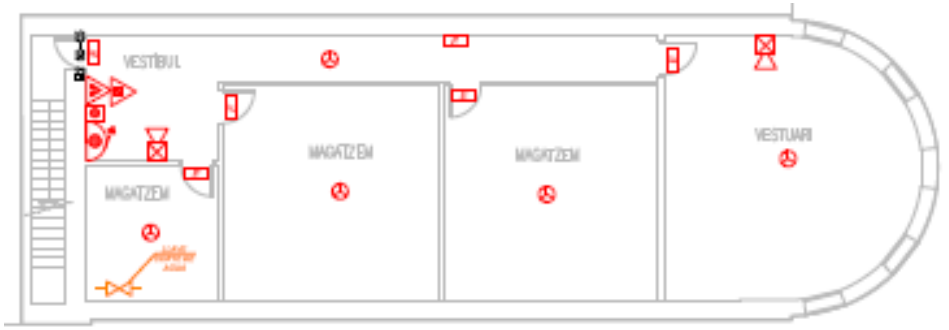

ÍNDICE

112

Los riesgos

El edificio y sus instalaciones

Los medios técnicos

Los medios humanos

Las acciones a llevar a cabo

Los primeros auxilios

Conclusiones

0 INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DEL FUEGO

Para que se inicie un fuego se precisa la coincidencia de cuatro factores, lo que se ha dado en llamar "tetraedro del fuego". Mientras no se elimine alguno de los cuatro factores, no se extinguirá el fuego.

CONSECUENCIAS PARA EL SER HUMANO Y PARA LAS CONSTRUCCIONES

Llamas: zona de gases incandescentes

Calor: debilita las construcciones, produce quemaduras, hipertermia…

Humos: pequeñas partículas sólidas quemadas con vapor y gases de la combustión. Impide la visión. Irrita mucosas, ojos y vías respiratorias. En proporción elevada produce asfixia

Gases: CO, CO2, CN (cianuros) unidos al vapor de agua…

Toxicidad = f (composición, concentración, tiempo de exposición, condición física personal)

70% muertes son por gases y humos

IMPEDIR QUE SE FORME EL TETRAEDRO
-FOCOS IGNICIÓN : MECANICOS, TERMICOS, QUIMICOS, ELÉCTRICS
-COMBURENTE: INERTIZACIÓN
-COMBUSTIBLE: SUSTITUCIÓN, ELIMINACIÓN, VENTILACIÓN, REFRIGERACIÓN, DISOLUCIÓN O MEZCLA ,RECUBRIMIENTO, EMPLEO DE CANTIDADES ESTRICTAMENTE NECESARIAS, SEÑALIZACIÓN)
-REACCIÓN EN CADENA: TRATAMIENTOS IGNIFUGANTES…

-PROTECCIÓN ESTRUCTURAL
-DETECCIÓN Y ALARMA
-EVACUACIÓN
-EXTINCIÓN

1 PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Mediante el adecuado comportamiento ante el fuego de los materiales de construcción y elementos constructivos (reacción y resistencia al fuego), compartimentación en sectores de incendio, puertas cortafuego, lucha contra el humo...

Es importante **no anular dichas medidas**. Por ejemplo si ponemos una cuña a una puerta cortafuegos para que permanezca abierta, el humo y el fuego avanzará a su través, invadiendo el edificio.

Sectores de incendio

PLANTA SÓTANO

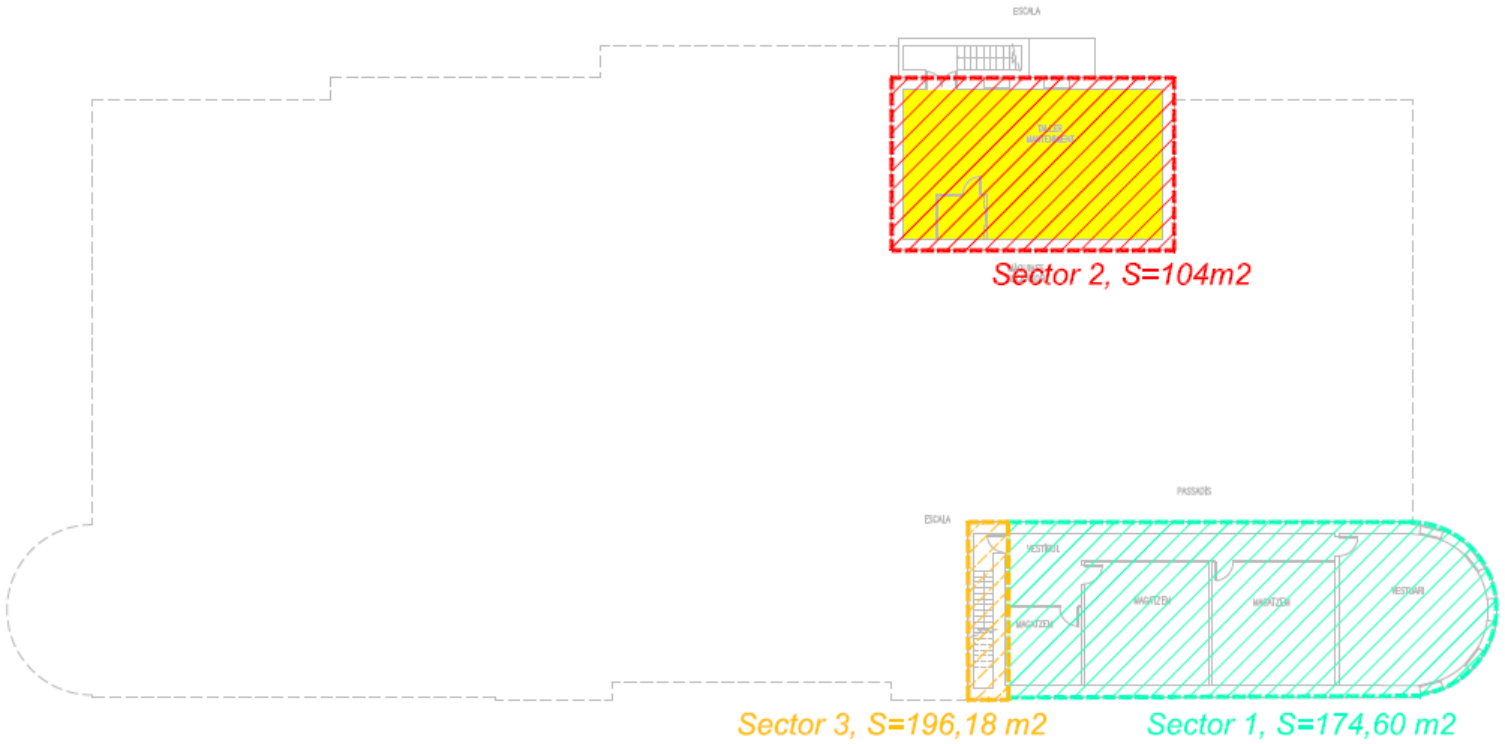

SECTORES

SECTOR	PLANTA	ESTANCIAS	SUPERFICIE
1	PS	Almacenes y vestuarios	174,60 m2
2	PS	Taller de mantenimiento	104 m2
3	PS-P3	Escalera E02-B y E02	196,18 m2
4	PB-P3	Escalera E01	180,94 m2
5	PB-P3	Patinillo-Aseos-Ascensor Este	202,27 m2
6	PB-P3	Patinillo-Aseo-Ascensor Oeste	202,27 m2
7	PB-P1	Planta Baja y Planta 1ª	3240,91 m2
8	P2	Planta 2ª	1608,58 m2
9	P3	Planta 3ª	1608,77 m2

LEYENDA

- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO
- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL MEDIO
- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL ALTO

Sectores de incendio

PLANTA BAJA

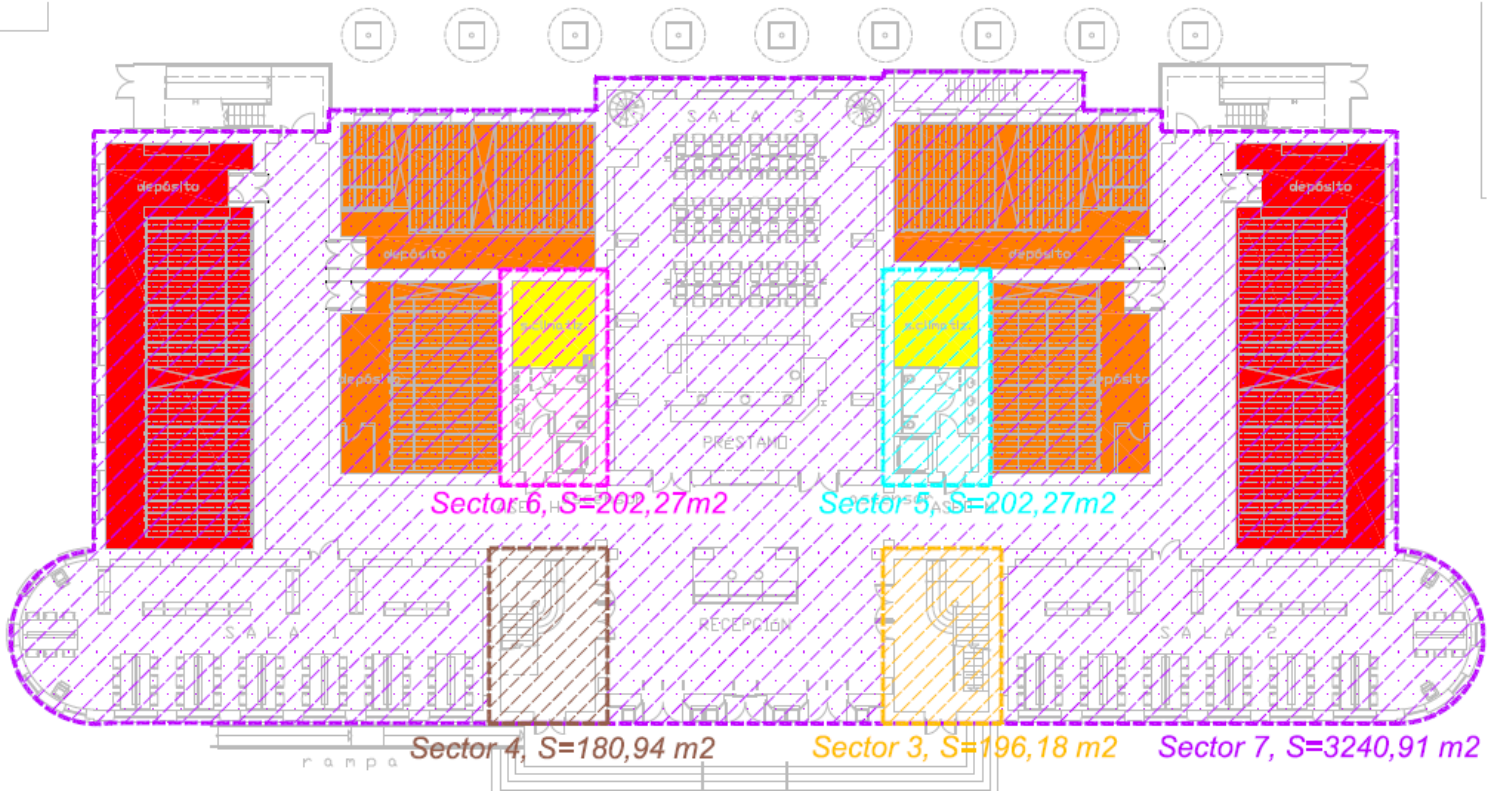

SECTORES			
SECTOR	PLANTA	ESTANCIAS	SUPERFICIE
1	PS	Almacenes y vestuarios	174,60 m2
2	PS	Taller de mantenimiento	104 m2
3	PS-P3	Escalera E02-B y E02	196,18 m2
4	PB-P3	Escalera E01	180,94 m2
5	PB-P3	Patinillo-Aseos-Ascensor Este	202,27 m2
6	PB-P3	Patinillo-Aseo-Ascensor Oeste	202,27 m2
7	PB-P1	Planta Baja y Planta 1ª	3240,91 m2
8	P2	Planta 2ª	1608,58 m2
9	P3	Planta 3ª	1608,77 m2

LEYENDA

- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO
- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL MEDIO
- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL ALTO

Sectores de incendio

PLANTA PRIMERA

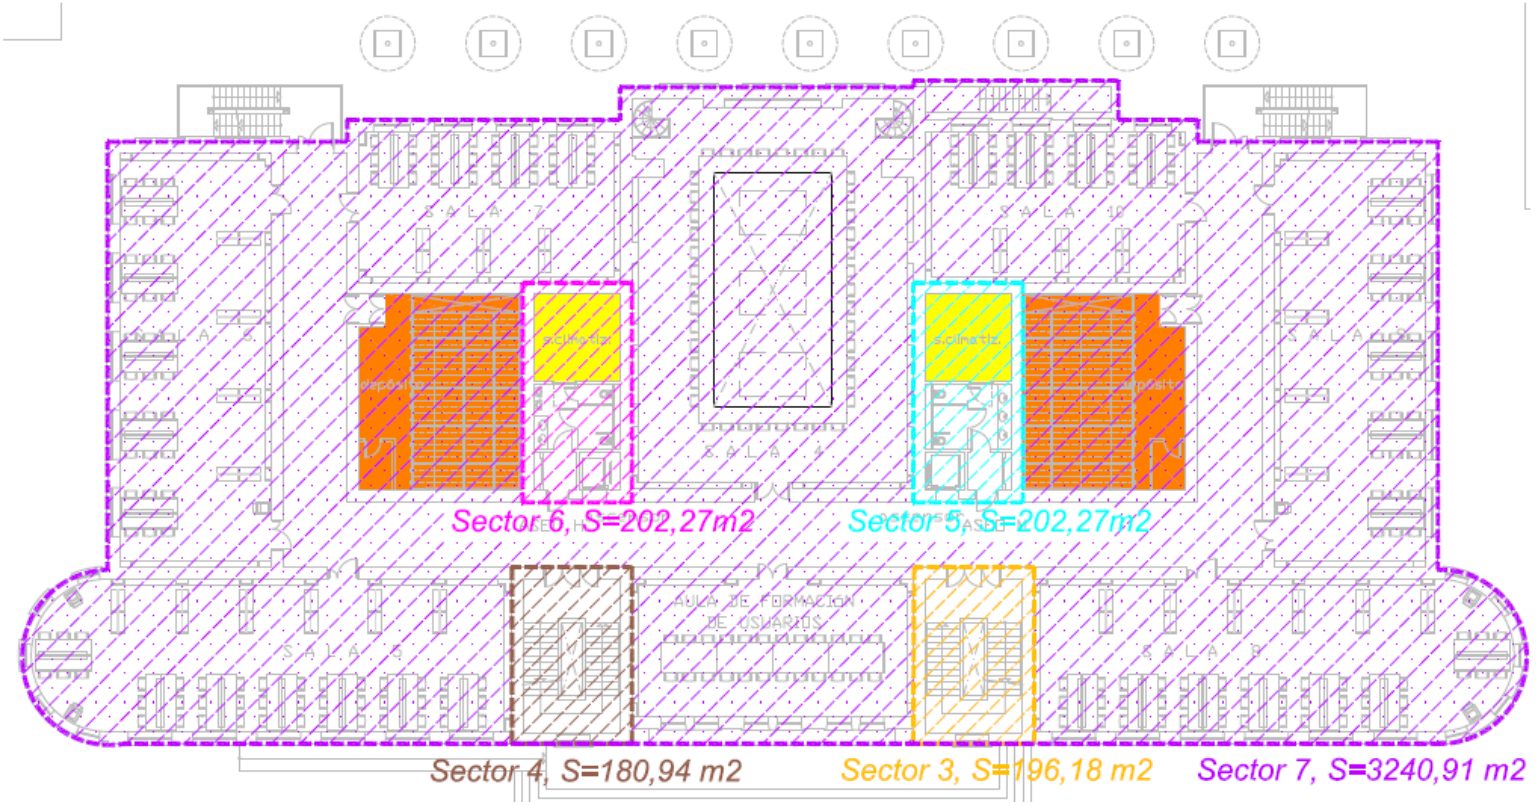

SECTORES			
SECTOR	PLANTA	ESTANCIAS	SUPERFICIE
1	PS	Almacenes y vestuarios	174,60 m2
2	PS	Taller de mantenimiento	104 m2
3	PS-P3	Escalera E02-B y E02	196,18 m2
4	PB-P3	Escalera E01	180,94 m2
5	PB-P3	Patinillo-Aseos-Ascensor Este	202,27 m2
6	PB-P3	Patinillo-Aseo-Ascensor Oeste	202,27 m2
7	PB-P1	Planta Baja y Planta 1ª	3240,91 m2
8	P2	Planta 2ª	1608,58 m2
9	P3	Planta 3ª	1608,77 m2

Sectores de incendio

PLANTA SEGUNDA

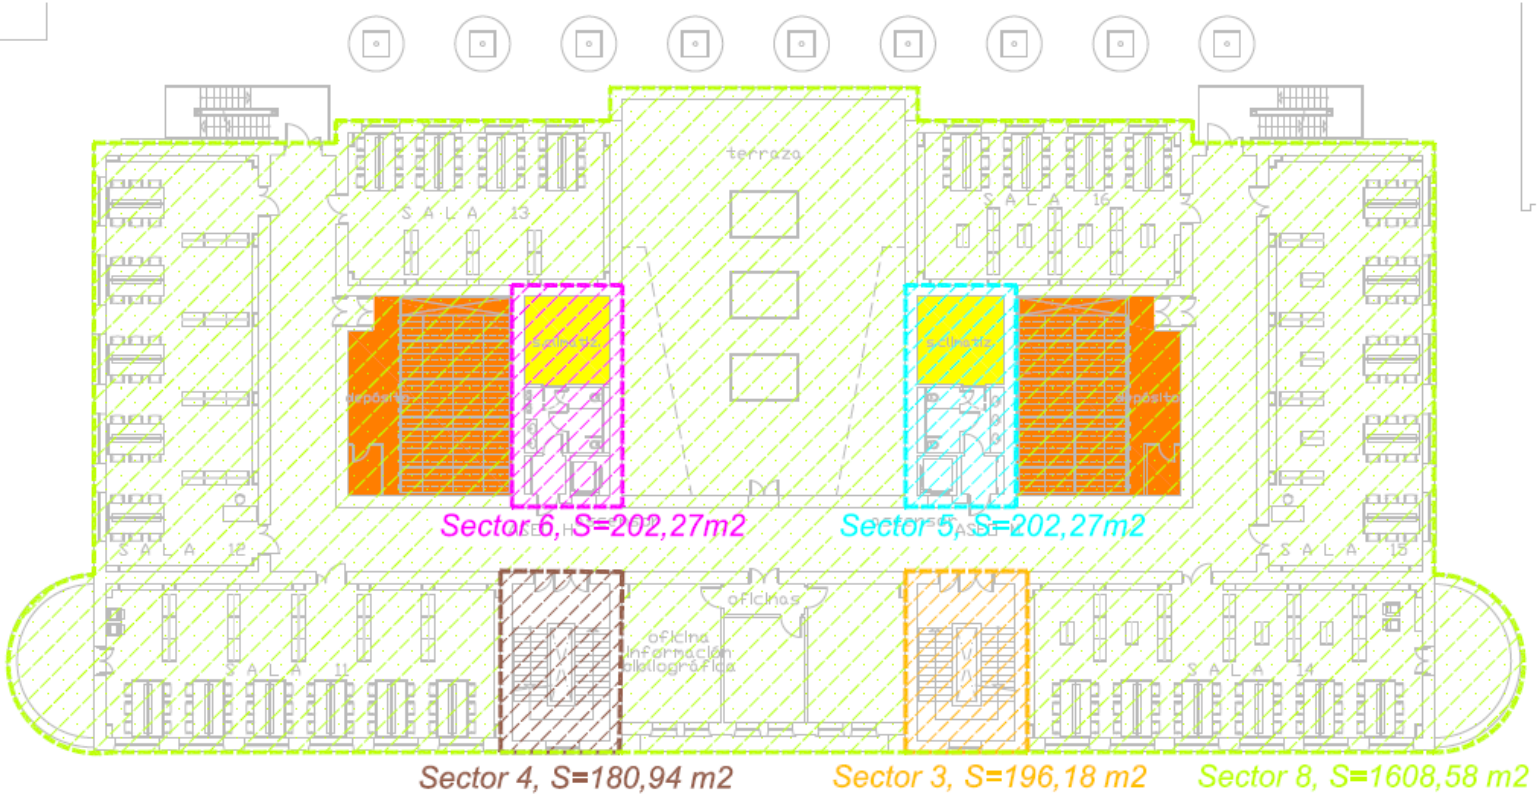

SECTORES			
SECTOR	PLANTA	ESTANCIAS	SUPERFICIE
1	PS	Almacenes y vestuarios	174,60 m2
2	PS	Taller de mantenimiento	104 m2
3	PS-P3	Escalera E02-B y E02	196,18 m2
4	PB-P3	Escalera E01	180,94 m2
5	PB-P3	Patinillo-Aseos-Ascensor Este	202,27 m2
6	PB-P3	Patinillo-Aseo-Ascensor Oeste	202,27 m2
7	PB-P1	Planta Baja y Planta 1ª	3240,91 m2
8	P2	Planta 2ª	1608,58 m2
9	P3	Planta 3ª	1608,77 m2

Sectores de incendio

PLANTA TERCERA

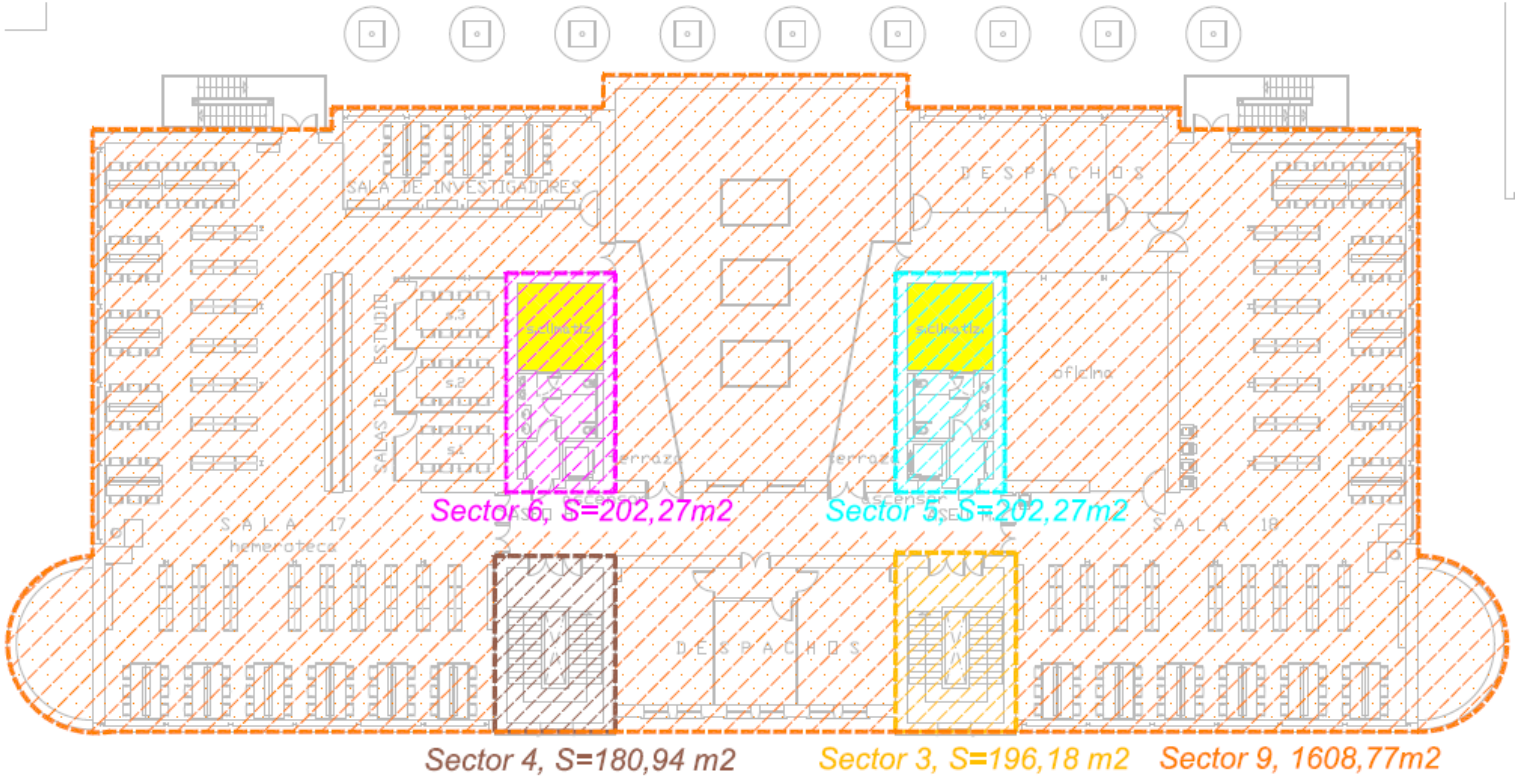

SECTORES			
SECTOR	PLANTA	ESTANCIAS	SUPERFICIE
1	PS	Almacenes y vestuarios	174,60 m2
2	PS	Taller de mantenimiento	104 m2
3	PS-P3	Escalera E02-B y E02	196,18 m2
4	PB-P3	Escalera E01	180,94 m2
5	PB-P3	Patinillo-Aseos-Ascensor Este	202,27 m2
6	PB-P3	Patinillo-Aseo-Ascensor Oeste	202,27 m2
7	PB-P1	Planta Baja y Planta 1ª	3240,91 m2
8	P2	Planta 2ª	1608,58 m2
9	P3	Planta 3ª	1608,77 m2

2 EVACUACIÓN

Mediante el adecuado diseño de los edificios, atendiendo a alturas y distancias de evacuación, cálculo de ocupaciones, recorridos de evacuación, número y disposición de salidas, alumbrado de emergencia y señalización....

Es importante **no bloquear** las salidas de emergencia **ni cerrarlas con llave**.

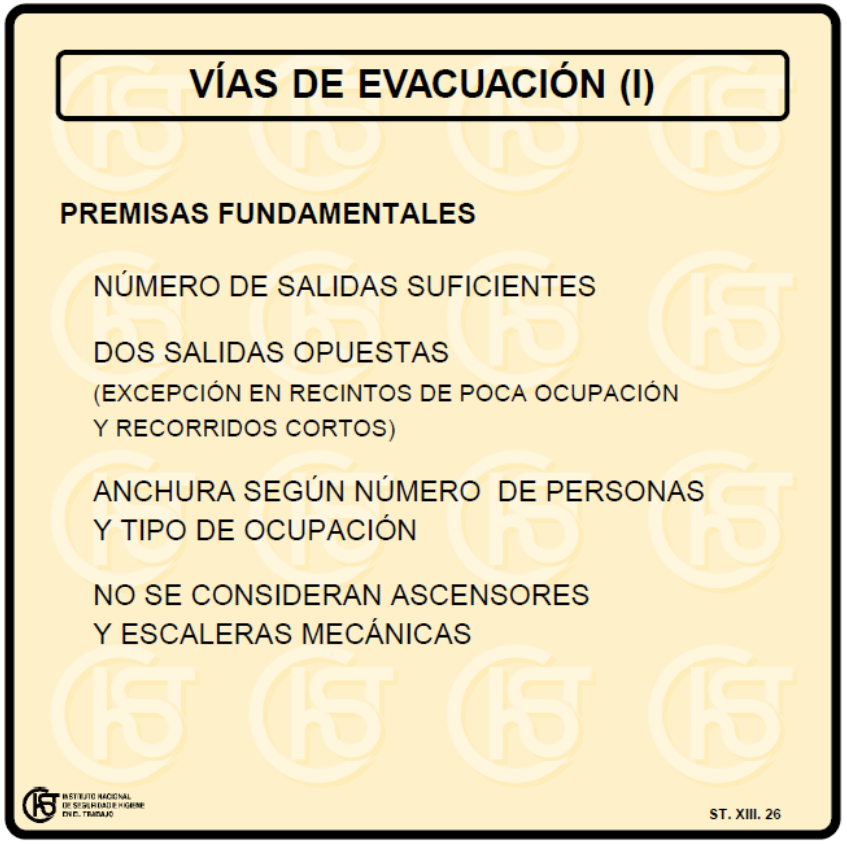

PLANTA BAJA

OCUPACIÓN TOTAL PLANTA BAJA : 598 PERSONAS

OCUPACIÓN TOTAL PLANTA EDIFICIO : 1965 PERSONAS

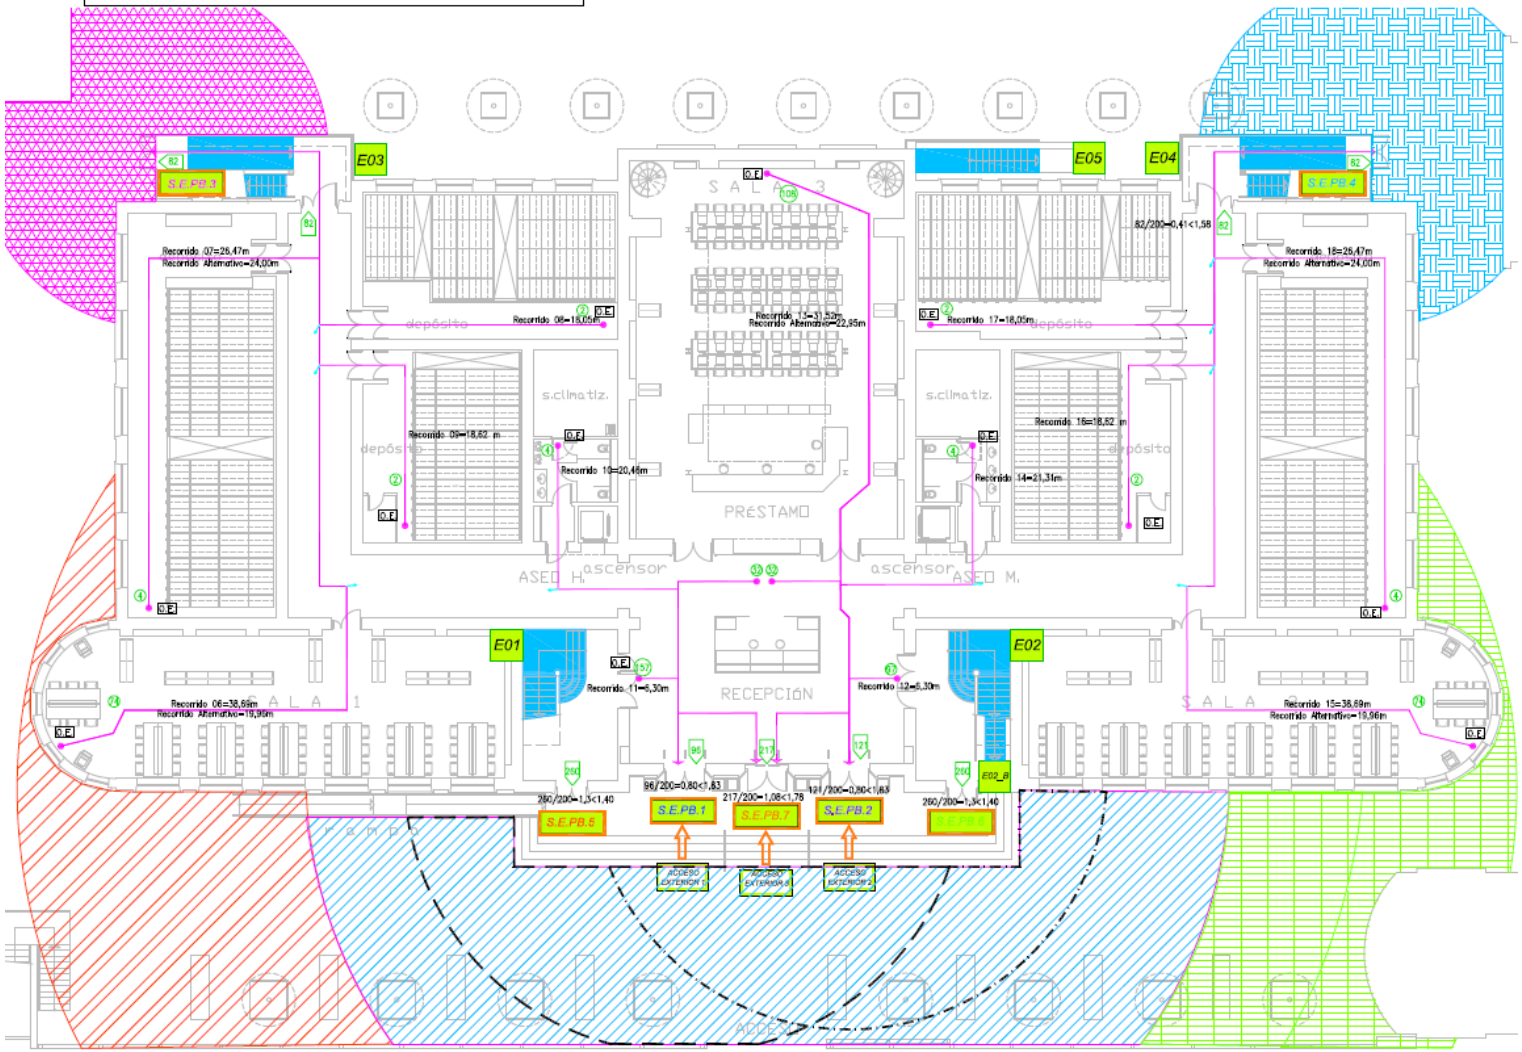

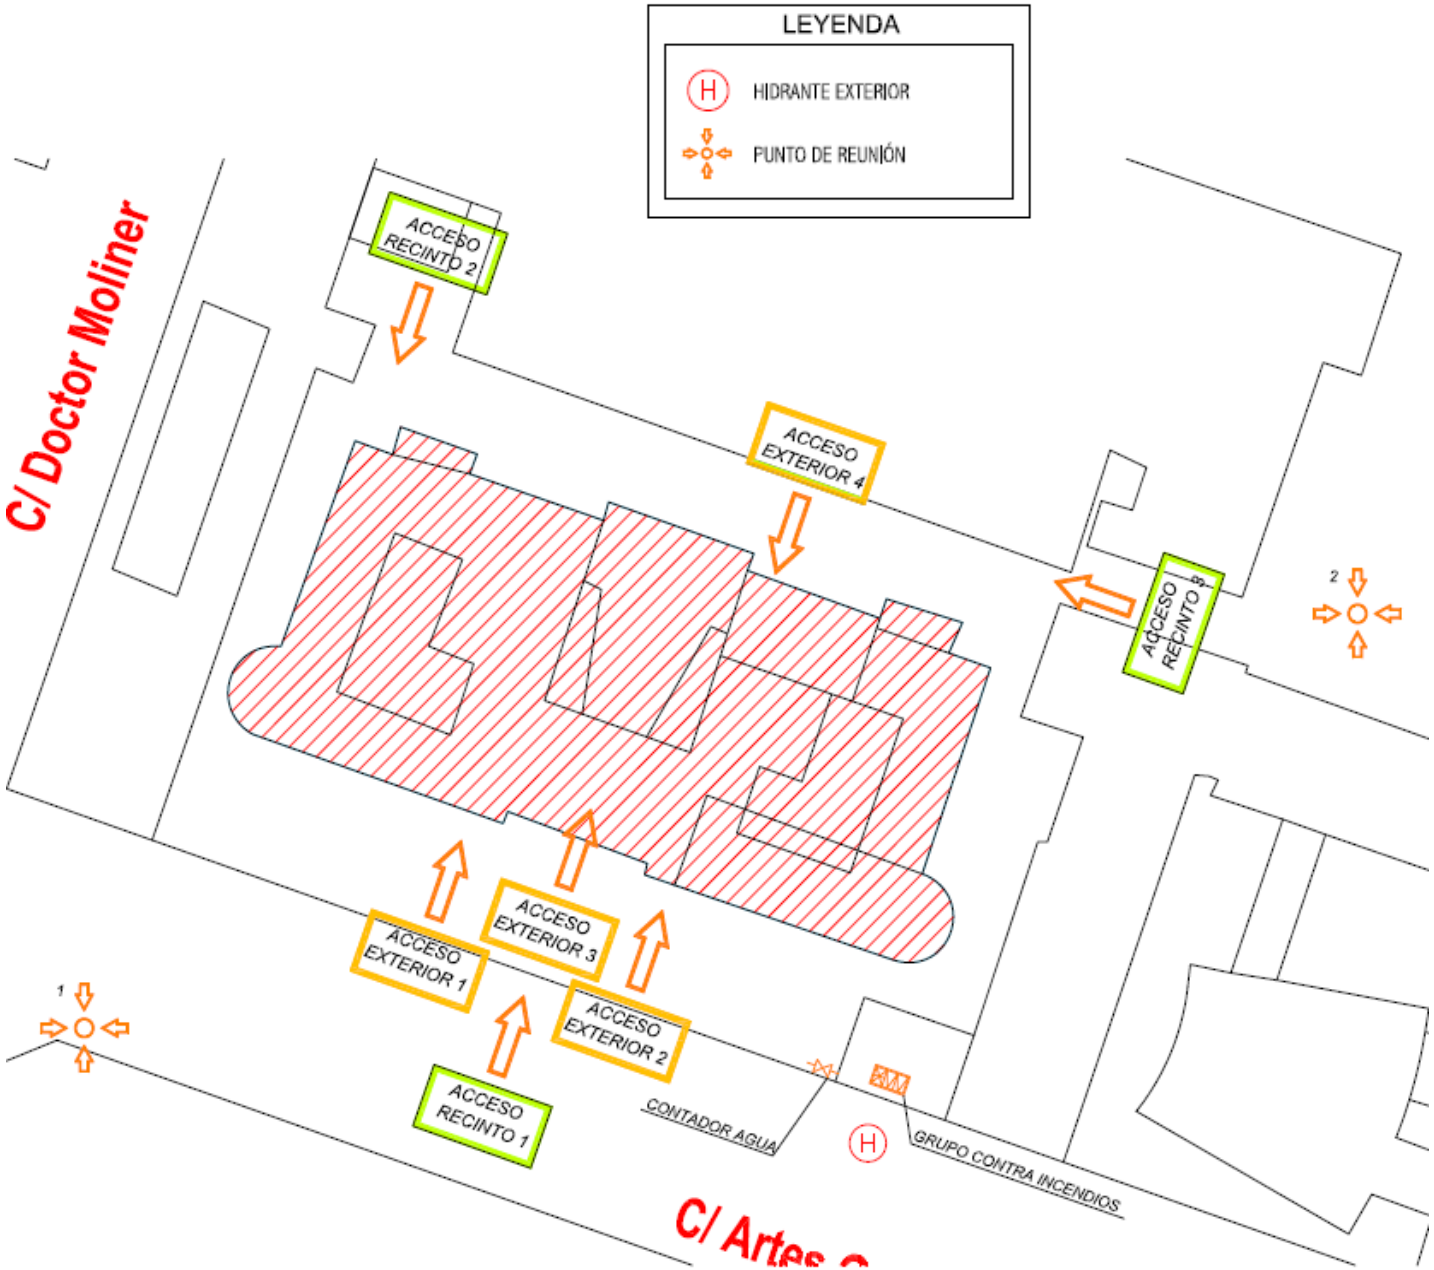
LEYENDA
HIDRANTE EXTERIOR
PUNTO DE REUNIÓN
C/ Doctor Moliner
ACCESO RECINTO 2
ACCESO EXTERIOR 4
ACCESO RECINTO 3
ACCESO EXTERIOR 3
ACCESO EXTERIOR 1
ACCESO EXTERIOR 2
ACCESO RECINTO 1
CONTADOR AGUA
GRUPO CONTRA INCENDIOS
C/ Artes
1
2

SILLA DE EVACUACIÓN PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Evacusafe™

innovation | manufacturing | training

UNA SILLA UBICADA EN CADA RELLANO DE PLANTA 2

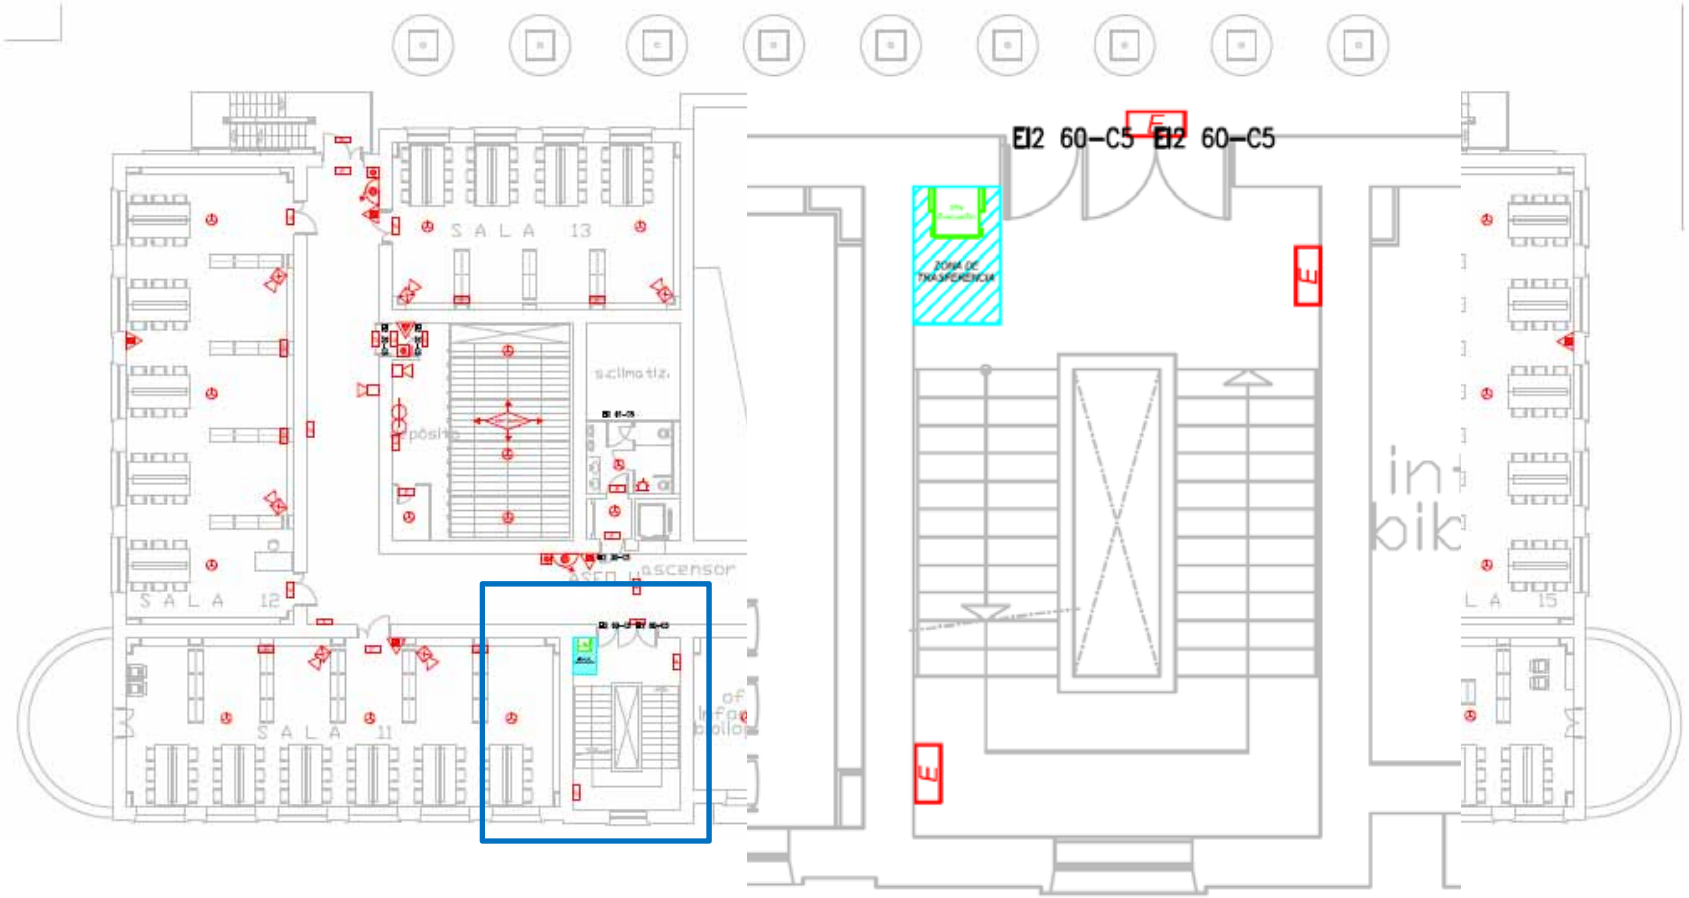

SALIDAS EXTERIOR TRASERAS

3 DETECCIÓN Y ALARMA Mediante la instalación de sistemas de centralitas de incendios, pulsadores de alarma, detectores de incendios, sirenas...

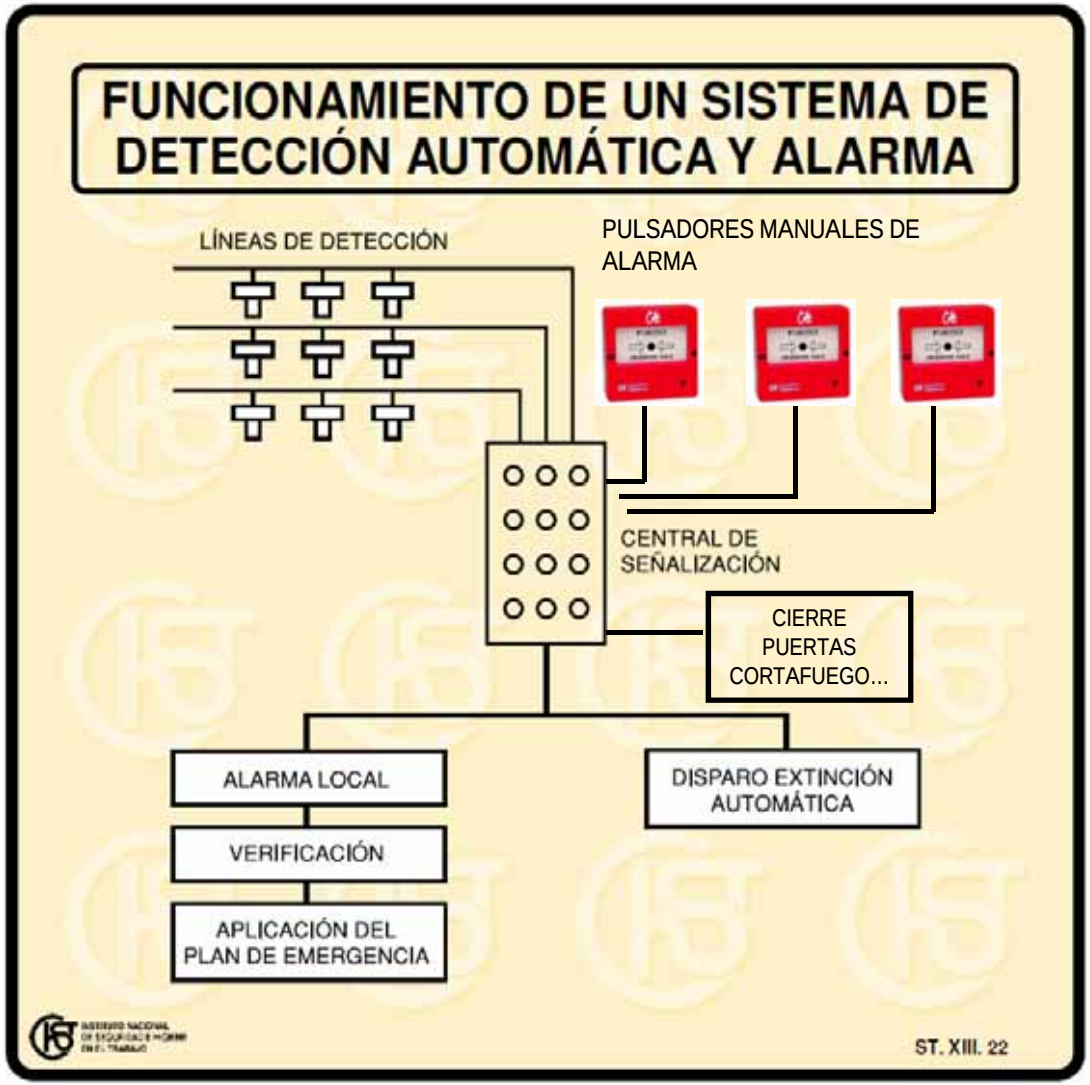

1. La central de incendios genera una alarma en recepción.
2. El Centro de Control tiene ¿3? minutos para pulsar la central y poder ir comprobar si hay que continuar con el protocolo de emergencias o es una falsa alarma.
3. El Centro de Control acudirá al lugar de la emergencia y determinará si hay que continuar con el protocolo de emergencia o es una falsa alarma.
4. En el caso de continuar con el protocolo de emergencia, pulsará el pulsador de incendios más cercano, lo que provocará el accionamiento inmediato de las sirenas y se avisará al jefe de intervención y jefe de emergencia.
5. Si se trata de una falsa alarma se paraliza la sirena en un tiempo inferior a ¿5? minutos.

CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

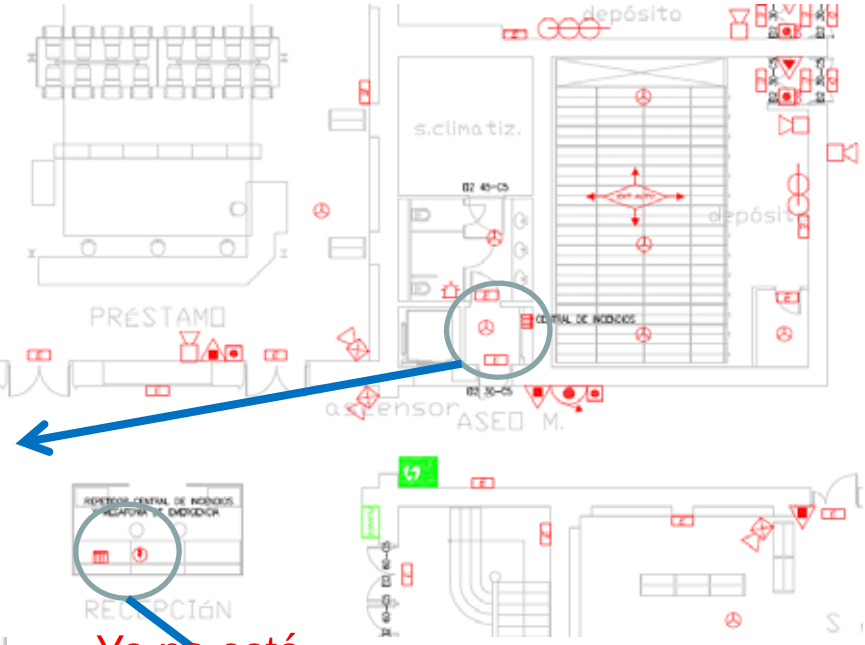

Ya no está este dispositivo!

CENTRAL DE MEGAFONÍA

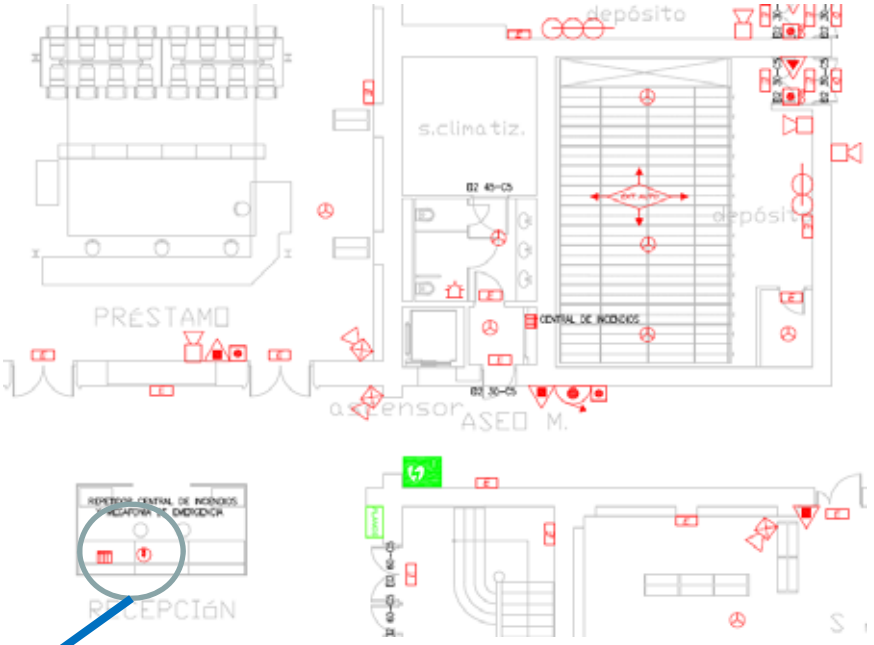

4 EXTINCIÓN

Mediante equipos portátiles (extintores, mantas apaga fuegos) e instalaciones fijas (bocas de incendio equipadas, columnas secas, hidrantes, rociadores automáticos de agua, instalaciones automáticas de extinción por gas....)

Los medios manuales de extinción deben mantenerse adecuadamente, lo cual incluye ser accesibles.

EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 Kg

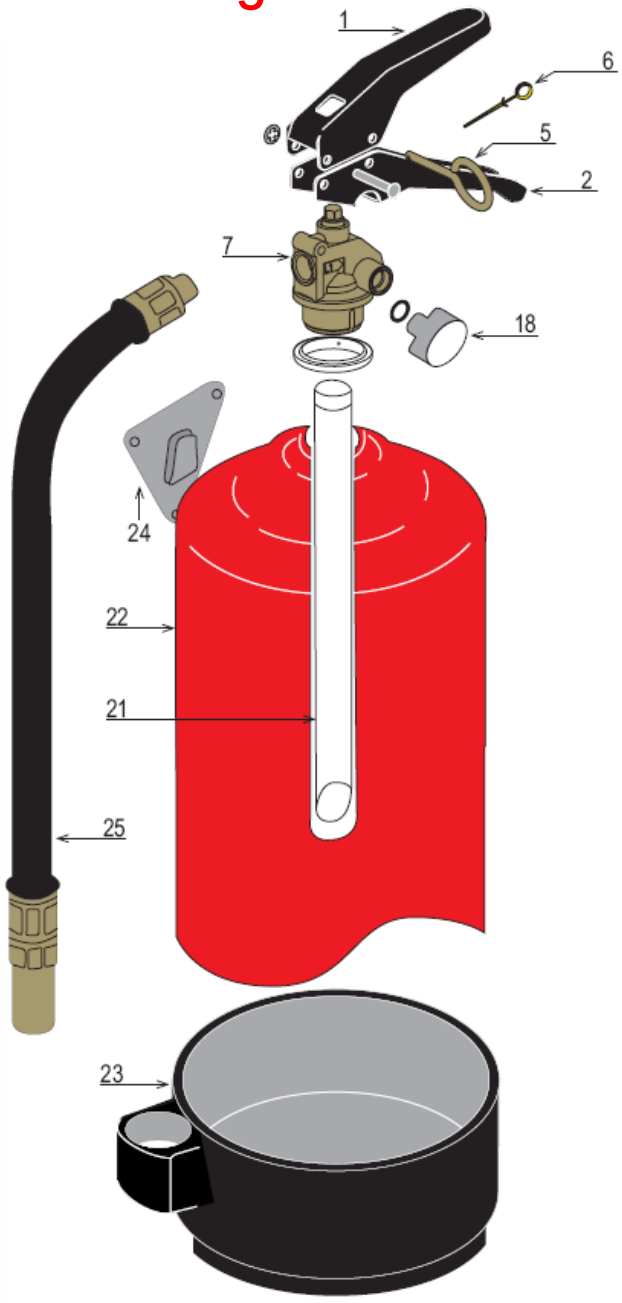

CARACTERÍSTICAS

Agente extintor	Polvo ABC
Carga agente extintor	6 Kg. ±2%
Agente Propulsor	N_2
Carga agente propulsor	80 g.
Presión máxima de servicio	17 Bar
Presión de prueba	25 Bar
Presión a 20ºC	15 Bar
Presión de rotura de la botella	120 Bar
Eficacia	21A-113B
	27A-183B
Temperaturas de Servicio	-20ºC a 60ºC
Tiempo de funcionamiento	16 s.
Longitud de Manguera	485 mm.
Presión de servicio manguera	20 Bar
Presión de rotura de manguera	65 Bar

Uso aconsejable en fuegos de clase A, B, C y clase E para tensiones eléctricas inferiores a 35 Kv.

nº	descripción
1	Maneta superior
2	Maneta inferior
5	Anilla de seguridad 4 x 29
6	Precinto
7	Válvula 6 - 9 kg.
18	Manómetro
21	Tubo sonda 6 kg.
22	Casco 6 kg.
23	Culote 6 kg.
24	Soporte Pared
25	Manguera 6 kg.

EXTINTOR PORTÁTIL DE CO_2 DE 5Kg

CARACTERÍSTICAS

Presión de diseño:	250 Bar
Presión de prueba:	250 Bar
Presión máxima de servicio:	174 Bar
Presión tarado disco de seguridad:	190 Bar
Presión de rotura botella:	510 Bar
Eficacia:	89 B
Carga:	4,75 a 5 Kg CO_2
Temperaturas de servicio:	-20 a 60 °C
Uso aconsejable:	Fuegos A y B

1. **Botella**
   Tubo de acero aleado estirado sin soldadura
2. **Válvula**
   Latón, acero y caucho
3. **Tubo sonda**
   Aluminio
4. **Bocina Manguera**
   Polipropileno y acero
5. **Etiqueta adhesiva**

Usar el extintor siguiendo las instrucciones consignadas en el exterior del recipiente y que, en general, se resumen en las indicadas a continuación:

Descolgar el extintor, asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor.

Acercase lentamente al fuego dejando, como mínimo, un metro de distancia hasta él. Si el incendio se produce en espacios abiertos, hay que acercarse siguiendo la misma dirección del viento para evitar la inhalación de humos tóxicos o el riesgo de quemaduras.

Dirigir el chorro a la base de las llamas, en forma de barrido. En el caso de incendio de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor, efectuando también un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda provocar derrames incontrolados del producto en combustión.

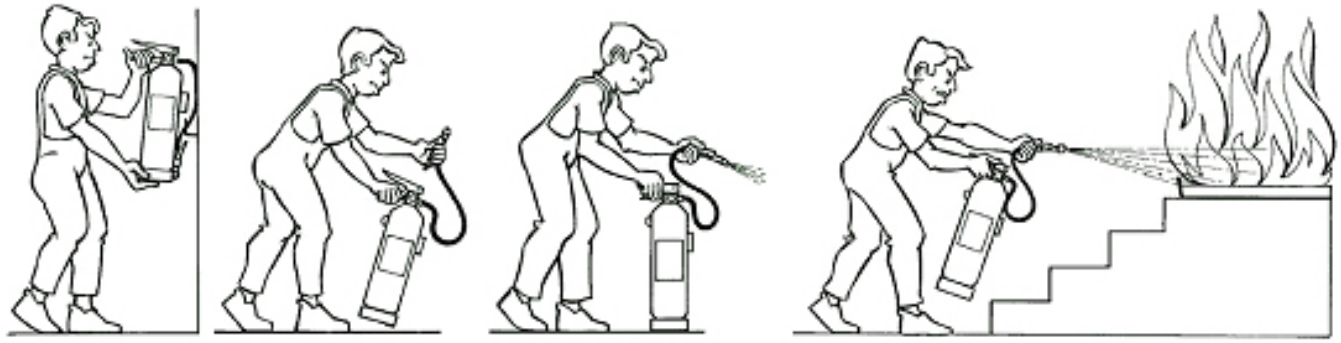

BIE de 25

Boca de Incendio Equipada de tubería semirígida de 25 mm de diámetro (puede usarla una sola persona y no es necesario desenrollarla completamente para lanzar agua)

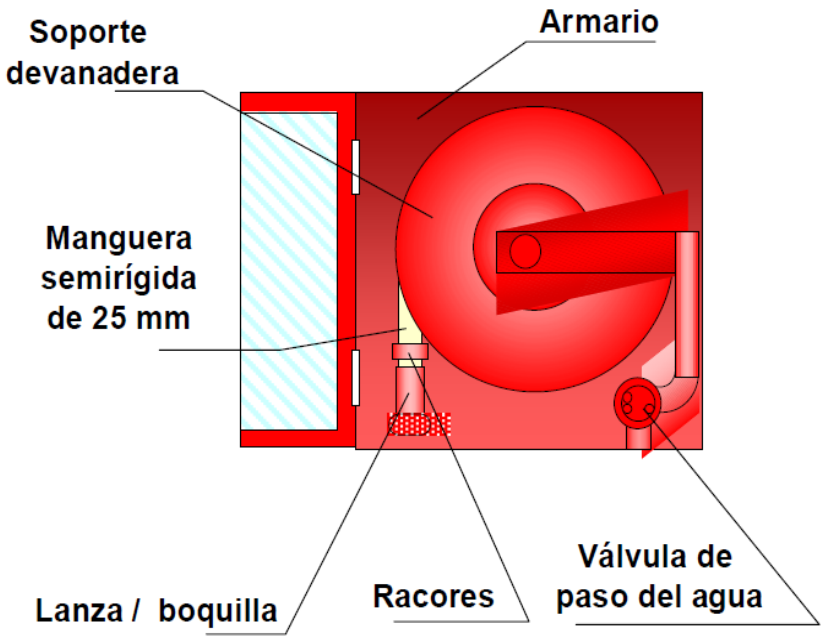

Extinción por CO_2 inyectado en Cuadro General y Batería de condensadores

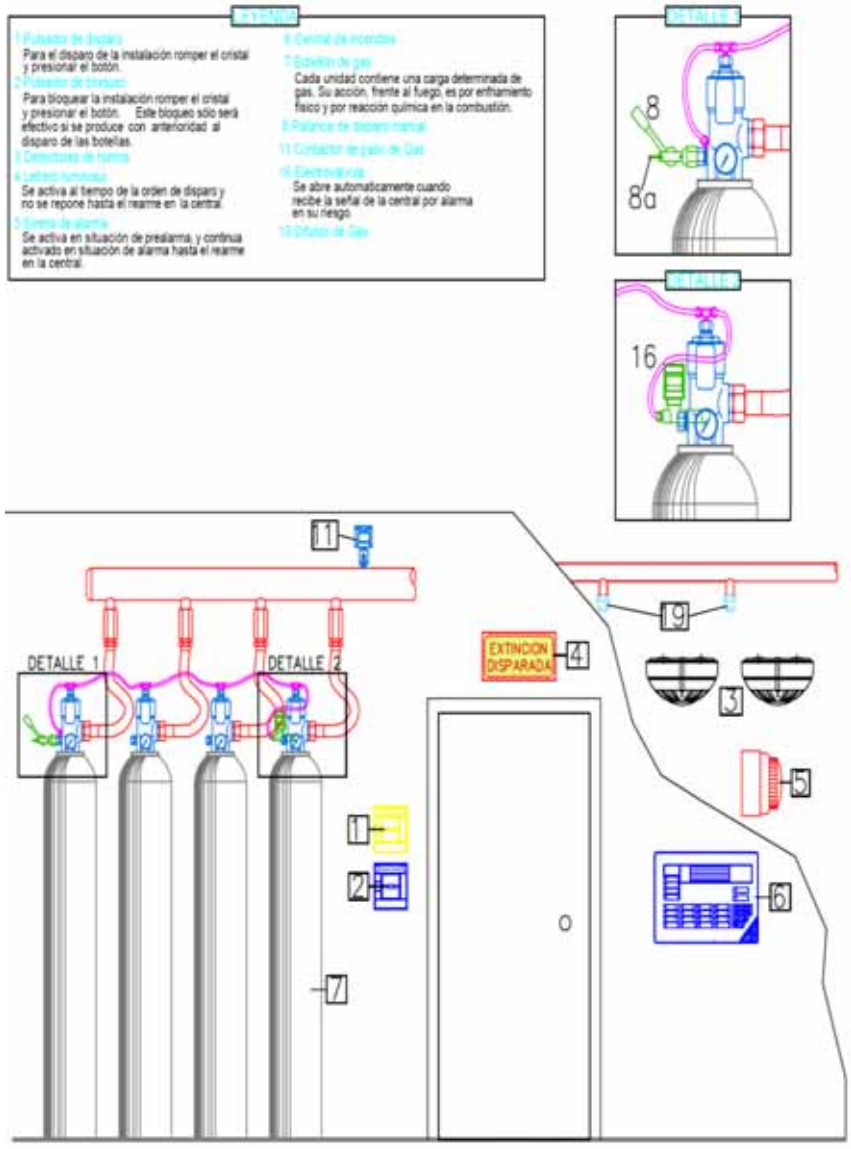

Extinción por CO_2 inyectado en Cuadro General y Batería de condensadores

Extinción por FM-200 en depósitos de libros

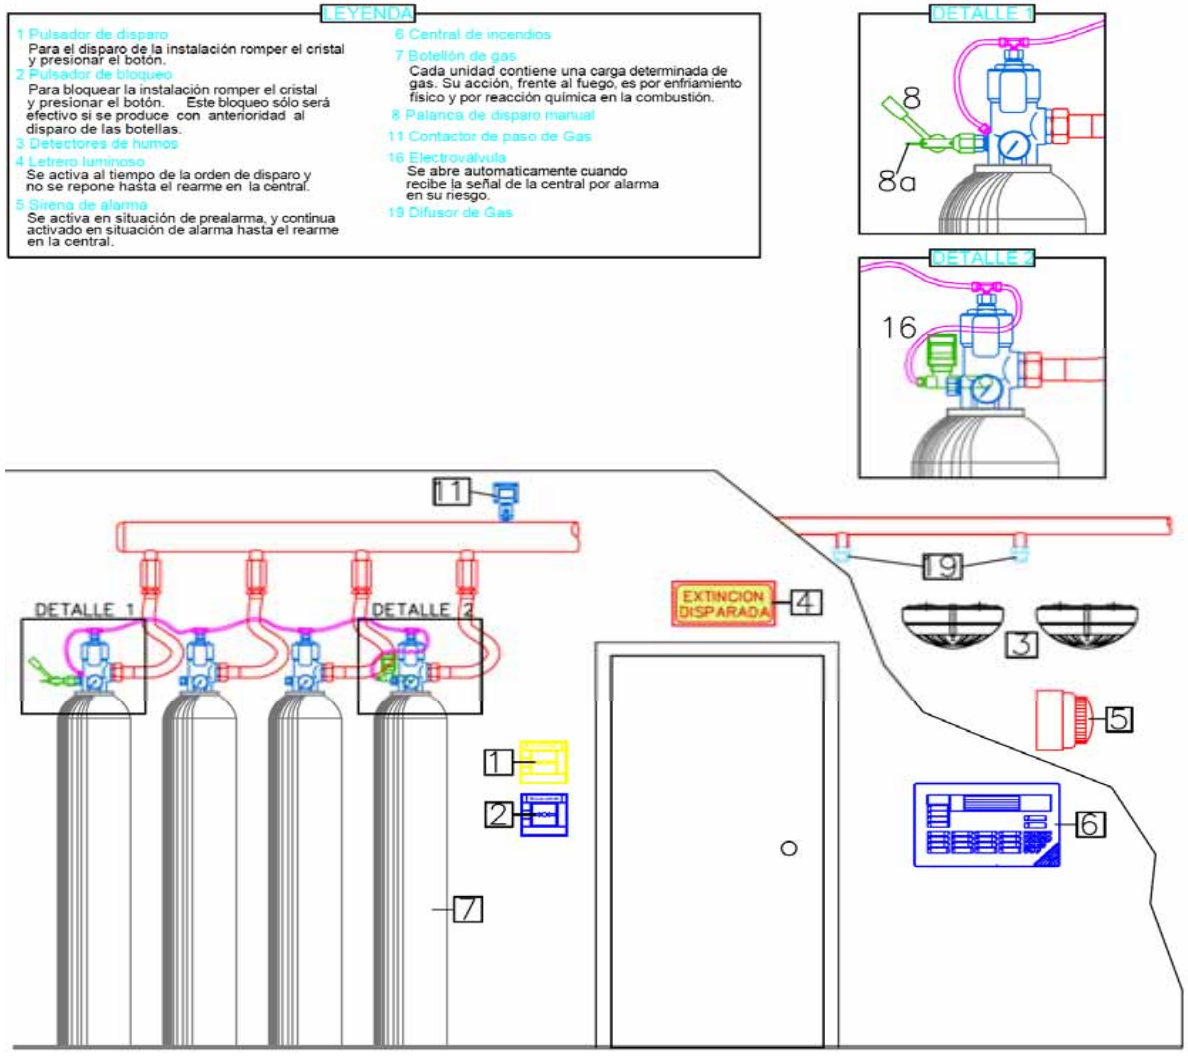

ATENCIÓN
INSTALACION FM-200

EXTINTORES, BIES, PULSADORES, DETECTORES, SIRENAS, ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION: DOTACION BASTANTE REGULAR SEGÚN PLANTAS

ÍNDICE

112

Los riesgos

El edificio y sus instalaciones

Los medios técnicos

Los medios humanos

Las acciones a llevar a cabo

Los primeros auxilios

Conclusiones

LOS MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS

La existencia de estructures definides de *medios humanos* para situacions de emergencia, y el conocimiento por sus miembros de las funciones específicas que cabe desarrollar por tal de prevenir y afrontar estas situacions, es tan imprescindible como los *medios técnicos* que los edificios y las instalaciones han de disponer.

FUNCIONES EQUIPOS DE EMERGENCIA
CENTRO DE CONTROL
JEFE DE MERGENCIA
JEFE DE INTERVENCIÓN
EQUIPO DE INTERVENCIÓN
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS

Actualización: junio 2025

EQUIPOS DE EMERGENCIA		HORARIO NORMAL								HORARIO ESPECIAL (*)		RESTO CERRADA
		LUNES A VIERNES **MAÑANAS** (8 a 15h)			LUNES A VIERNES **TARDES** (14 a 21h)			**SABADOS MAÑANA** (9 a 14h)		**SABADOS TARDE** A PARTIR DE 13:30h Y **DOMINGOS** DE DÍA	**NOCHES** A PARTIR 21h DE LUNES A DOMINGO	
CENTRO CONTROL	CONSERJERÍA	9638-**64557**	2 INFORMADORES DE ACCESOS		2 INFORMADORES DE ACCESOS			1 INFORMADOR DE ACCESOS		1 INFORMADOR DE ACCESOS	1 INFORMADOR DE ACCESOS	
JEFE DE EMERGENCIA	TITULAR	9638-**64010** **689587960**	DIRECTORA	ANA BARBETA	9638-**64810**	AYUDANTE	DON MARTÍNEZ	9638-**64810** 9638-**64842** 9638-**64495**	COOR. EVA MONTILLA (g1) COOR. Mª JOSÉ GIMENO (g2) COOR. PILAR MONTAÑANA (g4)			
	SUPLENTE	9638-**64426**	COORDINAD.	FEDERICO ROMERO	9638-**64419** / **52005**	TÉCNICA C1	BEATRIZ ALAMAR					
JEFE DE INTERVENCIÓN	TITULAR	9638-**64842**	COORDINAD.	Mª JOSÉ GIMENO	9638-**64419** / **52005**	TÉCNICA C1	BEATRIZ ALAMAR	1 AYUDANTE ó C1		1 AUX. CONTRATA		VIGILANTE ZONA 647861855 CLECE SEGURIDAD Ext. 51090 902886860
	SUPLENTE	9638-**64087**	ADMINISTRAT.	MIGUEL ANGEL BERMÚDEZ	9638-**64419** / **52005**	TÉCNICA C1	MARIVÍ MARTÍN					
EQUIPO DE INTERVENCIÓN		9638-**64419** / **52005**	TÉCNICA C1	ISABEL SERRANO	9638-**64419** **52005**	AUXILIAR	ADELA AYUSO SANCHEZ	1 AYUDANTE / AUXILIAR / C1				
		9638-**64810**	COORDINAD. / AYUDANTE	EVA MONTILLA / ELISA PASTOR	1 AUXILIAR o C1			1 AUXILIAR o C1				
		9638-**83270**	AYUDANTE	FRAN RUBIO	1 AUXILIAR o C1			1 AUXILIAR o C1				
		9638-**83673**	AYUDANTE	ANA I. GÓMEZ								
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN	PLANTA BAJA	9638-**64419** /**52005**	2 AUXILIARES + Controladores de accesos		1 AUXILIAR + Controladores de accesos			1 AUXILIAR + Controlador de accesos		2 CONTROLADORES RONDANDO	2 CONTROLADORES RONDANDO	
	PLANTA 1	sala 1.2 9639-**37750**	1 AUXILIAR PLANTA 1 AUXILIAR ó 1 C1		1 AUXILIAR PLANTA 1 AUXILIAR			1 AUXILIAR				
	PLANTA 2	sala 2.2 9639-**37748**	1 AUXILIAR PLANTA 1 C1		1 AUXILIAR PLANTA 1 C1			1 AUXILIAR				
	PLANTA 3	sala 3.1 9639-**37751**	1 C1		1 AUXILIAR			1 AUXILIAR				
		9638-**64563**	1 C1		1 C1							
GABINET DE SALUT 9638-**64287**		**630276465** / **94027**	MÉDICA	ROSA GÁLVEZ								
		9639-**83024**	ENFERMERA	TERESA PALMER								
PERSONAL NO SANITARIO HABILITADO RCP+DESFIBRILADOR		9638-**64419** / **52005**										
		9638-**64419** / **52005**	TÉCNICA C1	BEATRIZ ALAMAR								
		MAÑANA	CONSERJERÍA	ESTHER PEDRO								
		TARDE	CONSERJERÍA	JOSEFA COLETO								

EL TÉCNICO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (Valnu 670989762) Y LA CONTRATA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (URBIASERVICES **618161565 | 682608133** |639052108) SERÁN AVISADOS EN CASO DE EMERGENCIA.

ÍNDICE

112

Los riesgos

El edificio y sus instalaciones

Los medios técnicos

Los medios humanos

Las acciones a llevar a cabo

Los primeros auxilios

Conclusiones

Actuaciones básicas en emergencias

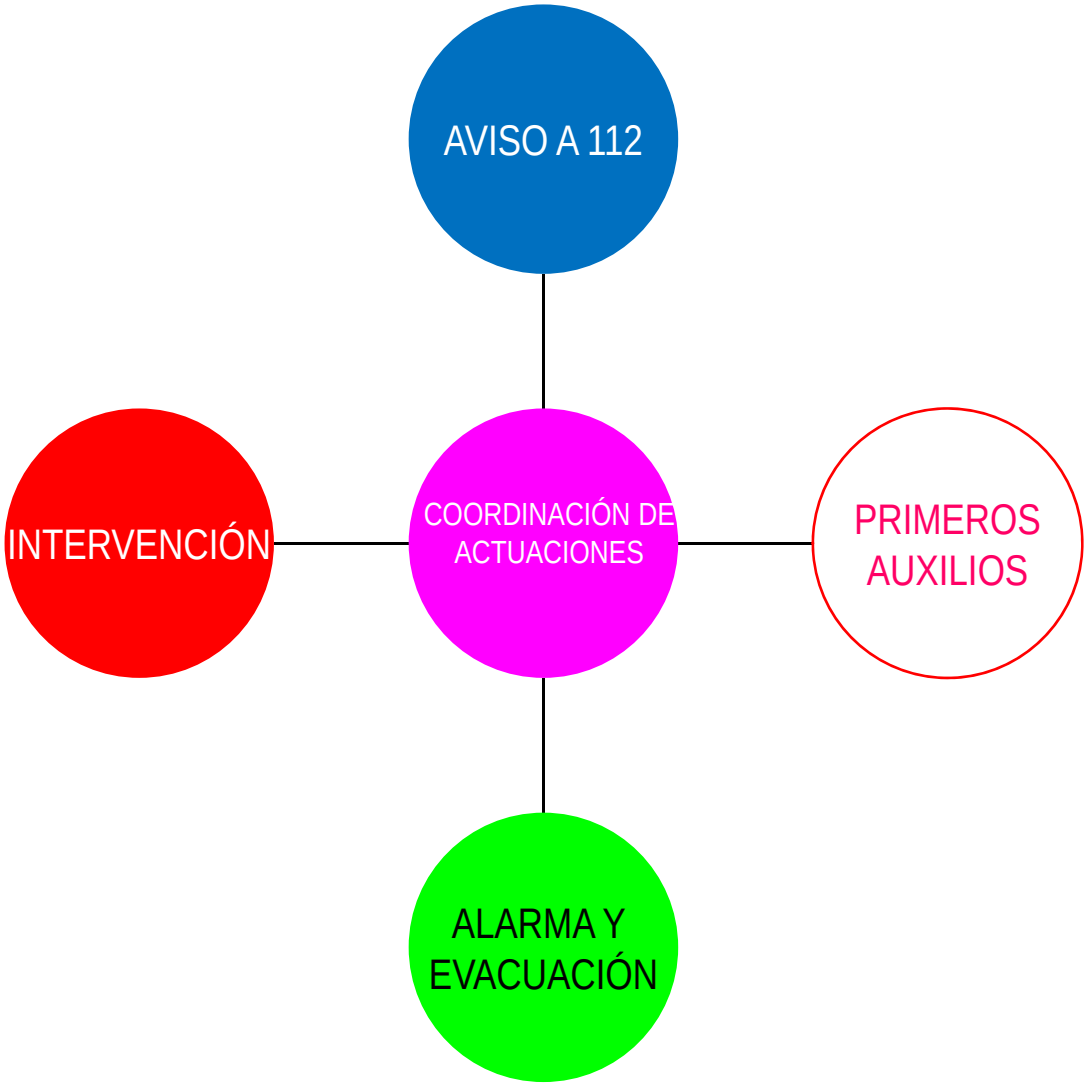

112
Ajudes externes

Centro de Control

Jefe de Emergencia

Jefe de Intervención

Equipos de Alarma y Evacuación

Equipos de Intervención

Equipos de Primeros Auxilios

Jefe
De Emergencia

Jefe
de Intervención

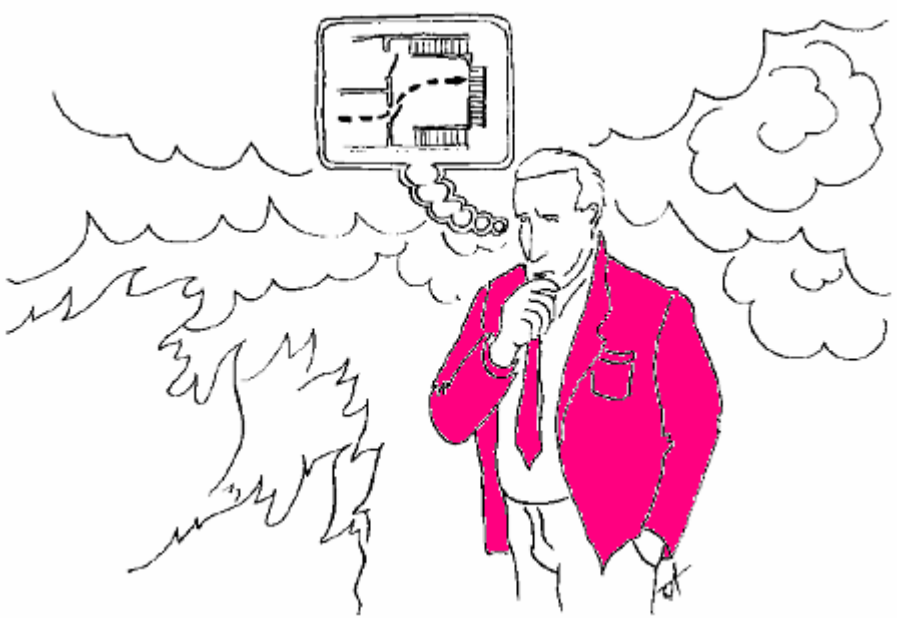

El Jefe de Intervención valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los equipos de intervención al lugar de la emergencia. Han de conocer muy bien el edificio y sus instalaciones.

El Jefe de Emergencia, desde los centros de comunicación del edificio y en función de la información que le facilite el Jefe de Intervención sobre la evolución de la emergencia, enviará al área siniestrada las ayudas internas disponibles y pedirá las externas que sean necesarias. Es la autoridad y recepcionará a los bomberos, policía…

Equipos
de Intervención

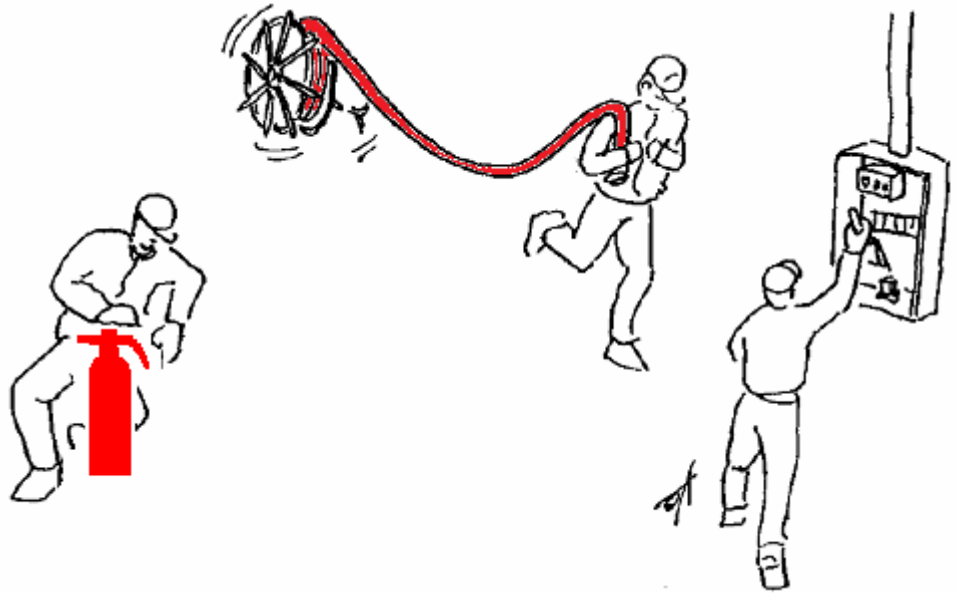

Sus componentes, con formación y adiestramiento acudirán al lugar donde se haya producido la emergencia, con la finalidad de intentar controlarla, sin arriesgar su integridad física.

Han de tener un buen conocimiento del edificio y de sus instalaciones técnicas, para actuar sobre ellas en caso necesario. Prestarán apoyo a los servicios de ayuda exterior en caso necesario.

Equipos de Alarma y Evacuación

Sus componentes realizarán acciones encaminadas a asegurar una evacuación total y ordenada y garantizar que se ha dado la alarma.

Se dispone de megafonía y sirena.

Equipo de
primeros auxilios

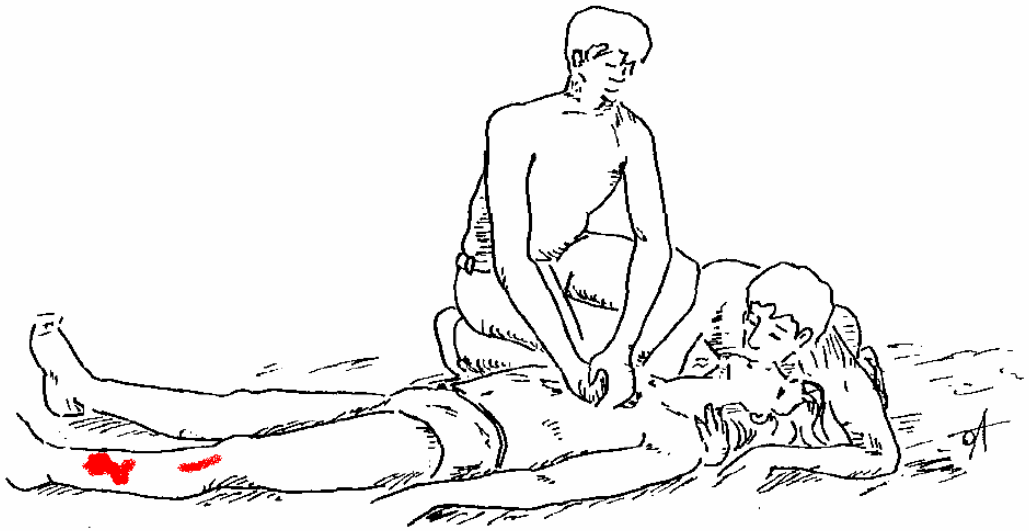

Sus componentes prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia.

ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD

EVES

GENERALITAT VALENCIANA

D. JOAQUIN IBARRA HUESA, DIRECTOR DE LA ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD (EVES)

En virtud del Decreto 220/2007, de 2 de noviembre, del Consell, por el que se regula la utilización de desfibriladores semiautomáticos externos por personal no médico, en el que su artículo 4.1. especifica que la EVES emitirá el certificado de acreditación individual a las personas que hayan superado el programa de formación,

CERTIFICO

Que D./Dª. [redacted] ha realizado y superado el **"Curso de formación inicial en Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP) y Utilización del Desfibrilador Semiautomático Externo"**, que ha sido impartido por la entidad formadora INSTITUTO VALENCIANO PARA FORMACION EN EMERGENCIAS (IVAFER), acreditada por la Conselleria de Sanitat para tal fin con número de registro [redacted].

Este **certificado acreditativo individual para el uso de desfibriladores externos semiautomáticos por personal no médico,** con número de registro [redacted], tiene un periodo de validez de **UN AÑO**, desde la fecha de su expedición, a cuyo término deberá ser renovado, a instancia del interesado, tras la realización de los cursos de formación continuada indicados en el citado Decreto.

GENERALITAT VALENCIANA
[redacted]
VALENCIA

Y para que conste, firmo este certificado
Valencia, a diez de noviembre de dos mil once.

DESFIBRILADOR

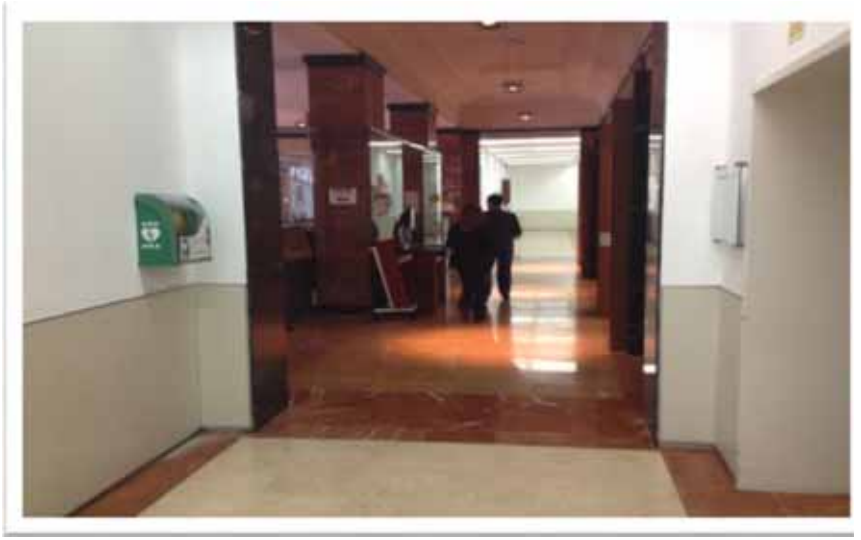

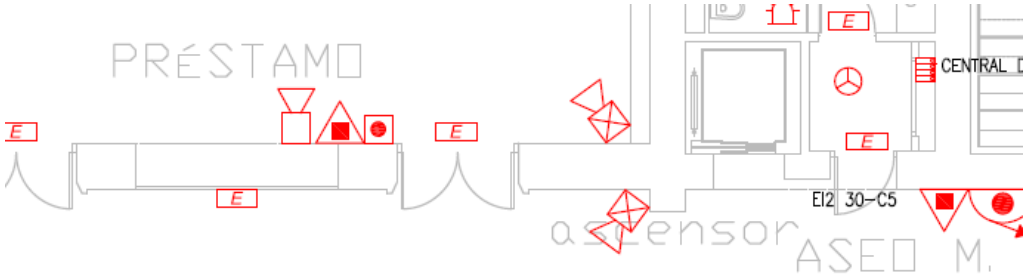

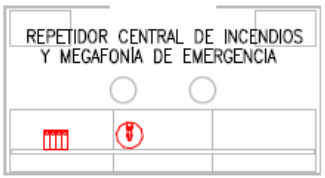

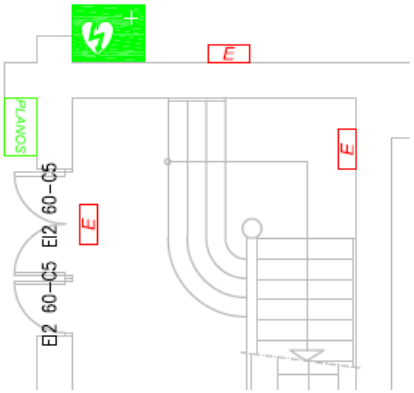

Centre
de Control

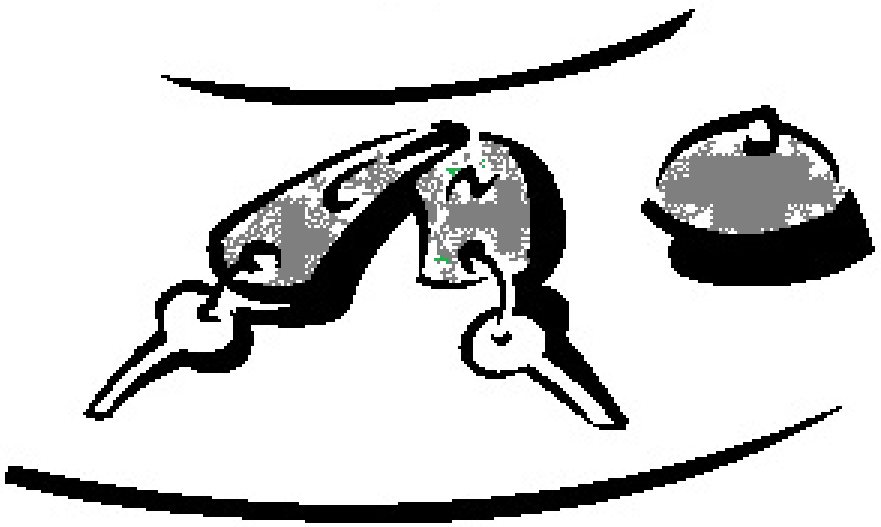

El centro de control es la recepción.

Sus funciones son: recepción de alarmas, base de comunicaciones telefónicas y centro de control donde el Jefe de Emergencia permanecerá durante la emergencia.

El centro tiene instalación de megafonía.

ESQUEMA GENERAL DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

CC	Centro de Control (Conserjería)
JE	Jefa de Emergencias (Directora)
JI	Jefe de Intervención (Coordinador)
EI	Equipo Intervención
EAE	Equipo de Alarma y Evacuación
RESTO,	**Vigilante**, Mantenimiento, Gabinet de Salut

ÍNDICE

112

Los riesgos

El edificio y sus instalaciones

Los medios técnicos

Los medios humanos

Las acciones a llevar a cabo

Los primeros auxilios

Conclusiones

PRIMEROS AUXÍLIOS

Ante un Accidente, actuar por este orden:

- Proteger: Asegurarnos de que tanto el accidentado como nosotros estamos fuera de todo peligro.
- Avisar: a los servicios sanitarios de la existencia del accidente.
- Socorrer: Reconocer los signos vitales del accidentado.
  - Consciencia
  - Respiración

ÍNDICE

112

Los riesgos

El edificio y sus instalaciones

Los medios técnicos

Los medios humanos

Las acciones a llevar a cabo

Los primeros auxilios

Conclusiones

1. Teléfono **112**

2. El fuego y el humo

3. Prevenir

4. Proteger

5. Organizar

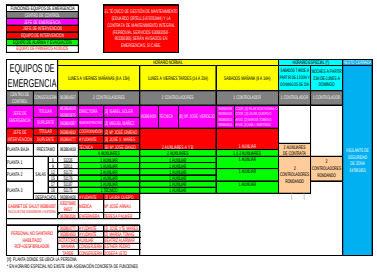

- Mantener orden y limpieza.
- No situar próximo a las fuentes de alumbrado, calefacción, etc., materiales combustibles (papeles, telas, etc.).
- No realizar actividades que impliquen llama o chispas en lugares no autorizados expresamente.
- No fumar.
- No sobrecargar enchufes.
- Si huele a gas: cerrar la llave de paso, airear y no encender fuego ni accionar interruptores eléctricos.
- Mantener expeditos los equipos de lucha contra incendios.
- No bloquear abiertas (cuñas) puertas cortafuego.
- Informar de las anomalías en los sistemas de protección.
- Eliminar trastos combustibles. Orden y limpieza.
- Mantener despejadas salidas y vías de evacuación. No depositar objetos o materiales en pasillos o escaleras.
- Cerrar puertas y ventanas al evacuar.
- No usar ascensores al evacuar.
- En caso de no poder evacuar, confinarse. Tapar las posibles entradas de humo con trapos mojados y hacerse ver para ser rescatado por los bomberos.
- El personal técnico ha de conocer la ubicación de las principales llaves de gas, de los principales cuadros eléctricos y de las instalaciones de riesgo.