


PLANTA CUBIERTA

| LEYENDA | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | SE25K | 4m x 16 mm2 Cu, 52% | |
| 1.1 | 24 x P601 | 24 | |
| 2 | SE25K | 4m x 16 mm2 Cu, 78% | |
| 2.1 | 20 x P601 | 20 | |
| 2.2 | 16 x P601 | 16 | |



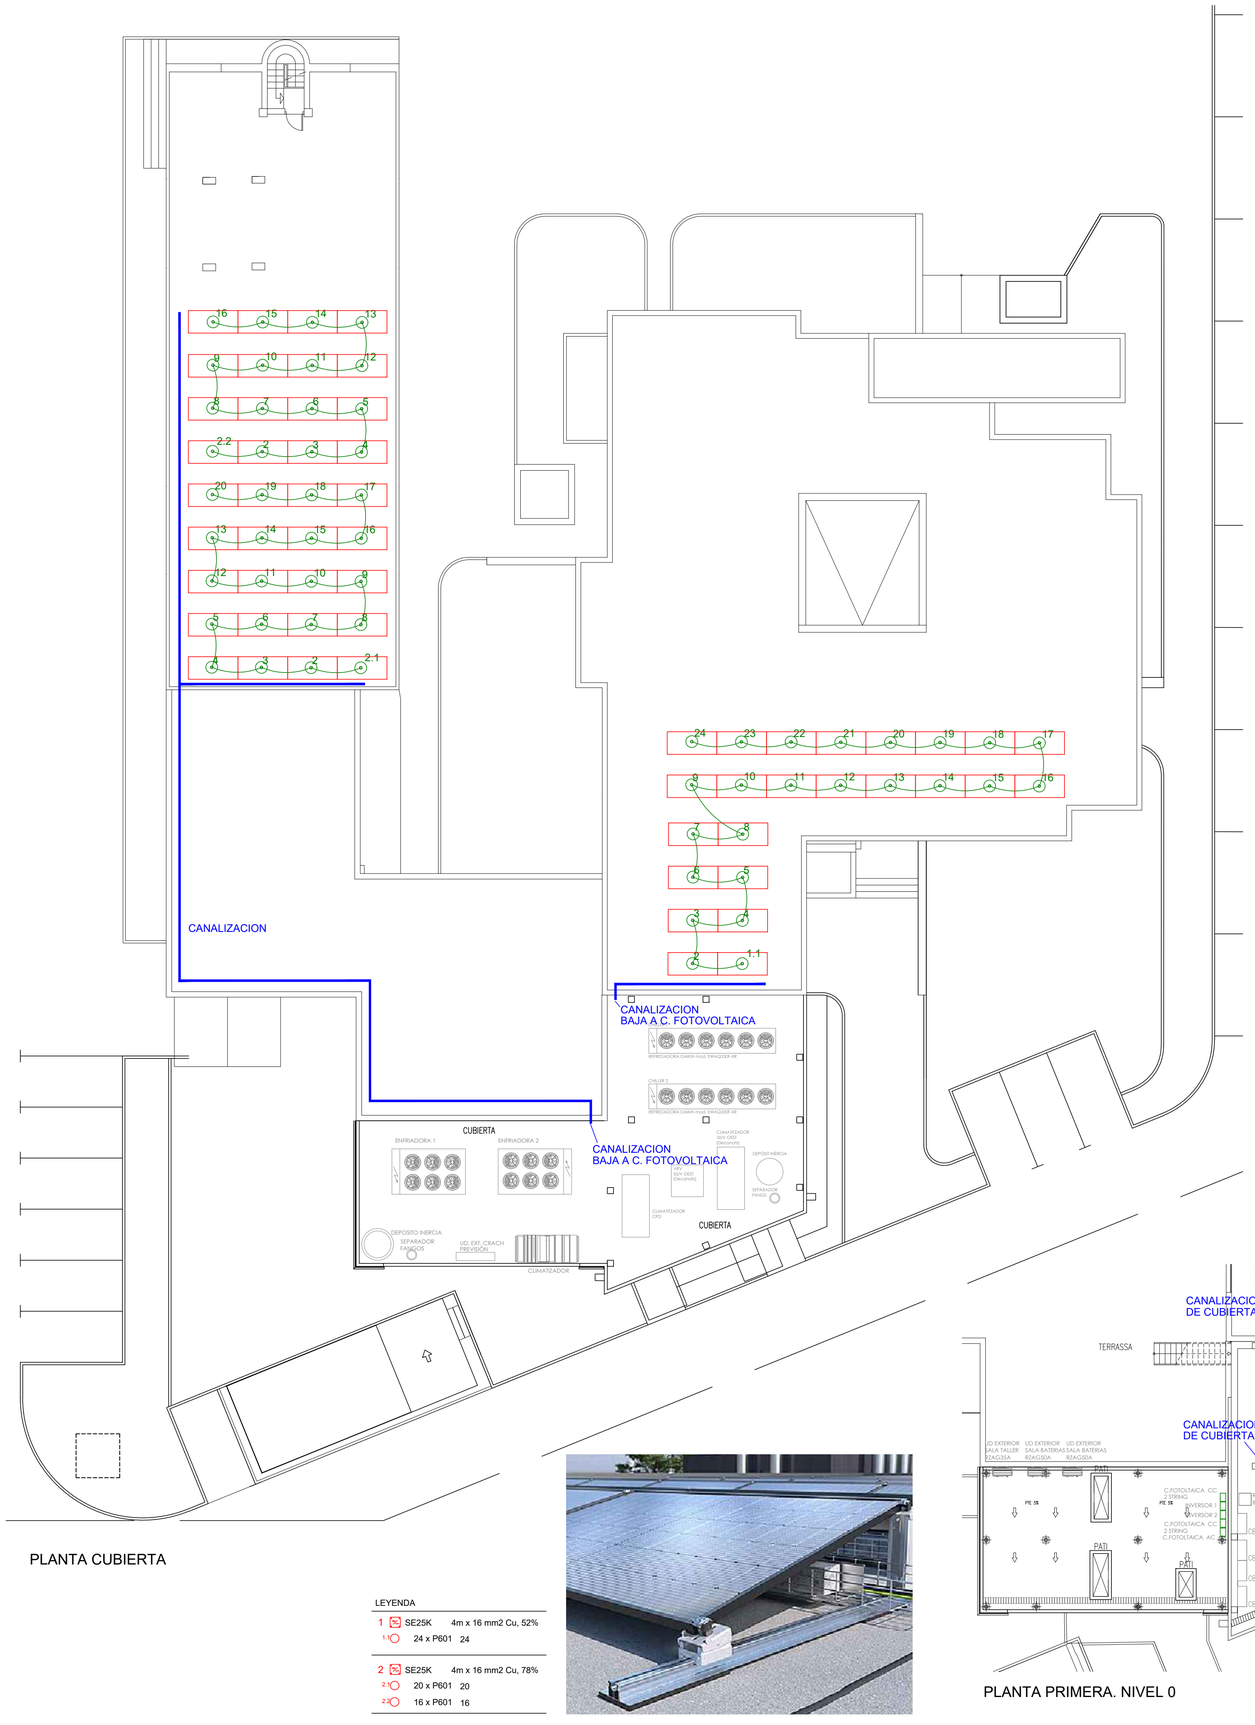


C.E. 2 uds STRING IP65
IP31 Puerta Trasparente
Reserva 20%
La aparamenta cumplirá la EN-60947




| CIRCUITO | | Inversor 1<br>25 kVA | Inversor 2<br>25 kVA | CE CLIMATIZACIÓN<br>NUEVA CENTRAL | Protección<br>Contra<br>Sobretensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| SECCION | mm 2 | 4x10+T | 4x10+T | 4x(1x25)+T | |
| TIPO | | RZ1-K 0,6/1 kV | RZ1-K 0,6/1 kV | RZ1-K 0,6/1 kV | |
| CANALIZACION | | BANDEJA REJILLA CUBIERTA/TUBO PVC RIGIDO ó SAPA CUBIERTA | | | |

C.E. FOTOVOLTAICA
IP31 Puerta Trasparente
Reserva 20%
La aparamenta cumplirá la EN-60947

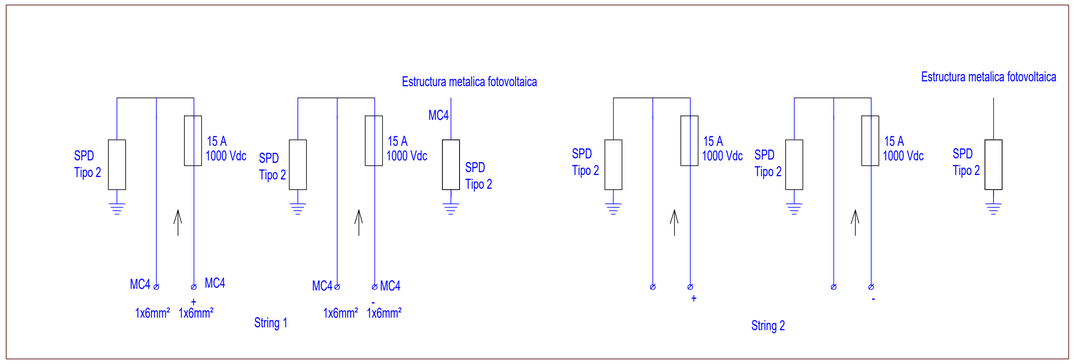


PLANTA PRIMERA. NIVEL 0

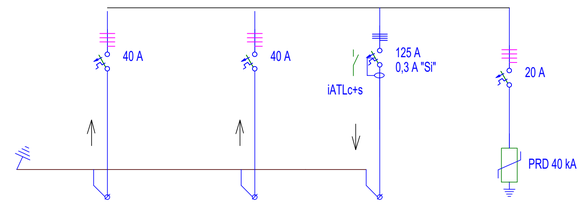José Luis Banacloig Zahonero
Arquitecto. Nº. Col. 8534

José M. Verdú Esteve
Ingeniero industrial. Nº. Col. 1646

LEING ingeniería

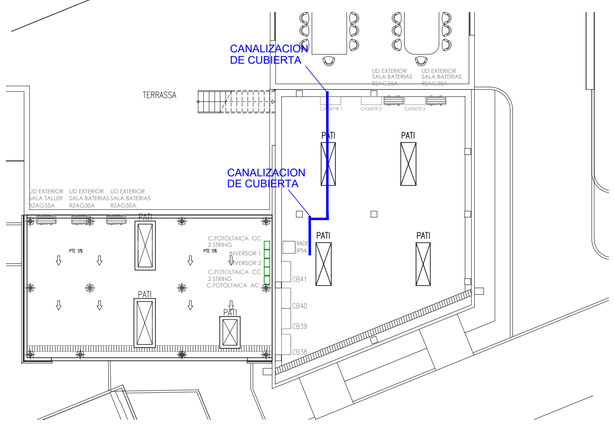PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL CPD EN EL CAMPUS DE BURJASSOT.

| Situación: CAMPUS DE BURJASSOT | Fecha: SEPTIEMBRE 2025 | Escala: 1:100 |
|---|---|---|
| | Referencia: PR560_PL_#B | Plano Nº: 12.BT.08 |

INSTALACION ELECTRICA EN B.T. INST. FOTOVOLTAICA

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA
UNITAT TÈCNICA