Instrucciones para los usuarios de la sección de Microscopía durante el periodo de reinicio de actividades de soporte a la investigación

Persona de contacto:
Enrique Navarro Raga, teléfono: 96 3544386, correo: enrique.navarro-raga@uv.es.

Equipos o técnicas que no están disponibles en la sección

Los usuarios podrán acceder a todos los equipos de la sección de microscopía a excepción del microscopio de barrido Hitachi s4100 y el HRTEM TECNAI 200kV, ambos fuera de servicio actualmente.

Recursos humanos y horario de atención a usuarios

La sección de microscopía actualmente dispone de 6 técnicos:

- Técnicos de asistencia al usuario (técnicos a)
  - Pilar Gómez
  - Maite Canet
  - Javier Badillo
  - Enrique Navarro
- Técnicos para la preparación de muestras (técnicos p)
  - María Durán
  - Clara Yébenes

Este personal trabajará en dos turnos: un turno de mañana con un horario de 9:00 a 14:00 y un turno de tarde con horario de 15:00 a 20:00. El horario del personal se completará de forma no presencial respondiendo consultas científico-técnicas mediante correo electrónico y telefónicamente. Los técnicos superiores cuando no se encuentren físicamente en las instalaciones estarán de guardia durante su turno para asistir a los compañeros ante cualquier incidente, pudiendo acudir en caso de extrema necesidad.

Semana 1	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Mañana 9:00-14:00	Técnico a1 Técnico p1	Técnico a2 Técnico p2	Técnico a1 Técnico p1	Técnico a2 Técnico p2	Técnico a1 Técnico p1
Tarde 15:00-20:00	Técnico a3	Técnico a4	Técnico a3	Técnico a4	Técnico a3

La actividad de la sección, tanto el área de uso de equipos como el área de preparación de muestra, se retomará incrementando de forma progresiva la presencia del personal técnico en nuestras instalaciones de acuerdo con la siguiente planificación:

Protocolo de acceso a equipos en autoservicio

Únicamente se permitirá el acceso al interior de la zona 1 para el uso de los microscopios a aquellos usuarios que estén habilitados para ello. En la sección habrá al menos un técnico para supervisar y apoyar su trabajo.

Los usuarios deben acceder al edificio Jeroni Muñoz provistos de mascarillas. Cuando accedan a la zona 1, deberán ponerse unos guantes nuevos y rociar sus manos con disolución hidroalcohóloica. Estos elementos se pondrán a su disposición en la mesa A (ver esquema).

Después de cada uso, la mesa y los elementos de control manipulados serán higienizados convenientemente.

Itinerario recomendado para el acceso a la sección

Con la finalidad de minimizar el transito de personas a través de los diferentes laboratorios, los usuarios no están autorizados para transitar por las zonas 1 y 2 (ver esquema).

El itinerario recomendado para los usuarios que vengan desde el exterior del edificio es: Acceso al edificio a través de la puerta de servicio exterior (Entrada C) y bajar las escaleras para llegar al vestíbulo C.

Deben permanecer en el punto de atención situado en el vestíbulo C, mesa A, hasta que se les atienda por parte de los técnicos.

Instrucciones para la entrega de muestras

Las muestras se entregarán y recogerán en la mesa de recepción de muestras A (ver esquema). El usuario deberá contactar con la sección para la entrega de las mismas. Es recomendable establecer cita previa con la sección.

Horario de entrega/recogida de muestras

- **Horario de entrega de muestras:** mañanas de 9:00 a 14:00, tardes de 15:00 a 20:00.
- **Horario de recogida:** libre, pero dependerá del régimen de accesos al edificio Jeroni Muñoz que de momento es de 7:30 a 14:30.

Otros aspectos relevantes

- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento dentro de las instalaciones de la sección.
- Es obligatorio la desinfección de las manos justo antes de acceder a las instalaciones de la sección.
- Solo podrán trabajar usuarios autorizados que ya hayan finalizado su formación y sean capaces de trabajar de forma autónoma. No se dará formación a nuevos usuarios.
- Se permitirá solo un usuario por equipo. No se permitirá el acceso a acompañantes.
- El acceso del usuario al equipo deberá ser supervisado por el personal técnico para garantizar que se realiza de acuerdo con el protocolo de seguridad.
- En todo momento se mantendrá una distancia de seguridad de 2 metros entre el usuario y el personal técnico.
- No se permitirá el acceso a las instalaciones de personas con síntomas COVID-19 como fiebre o tos.

PLANTA BAJA-accesos

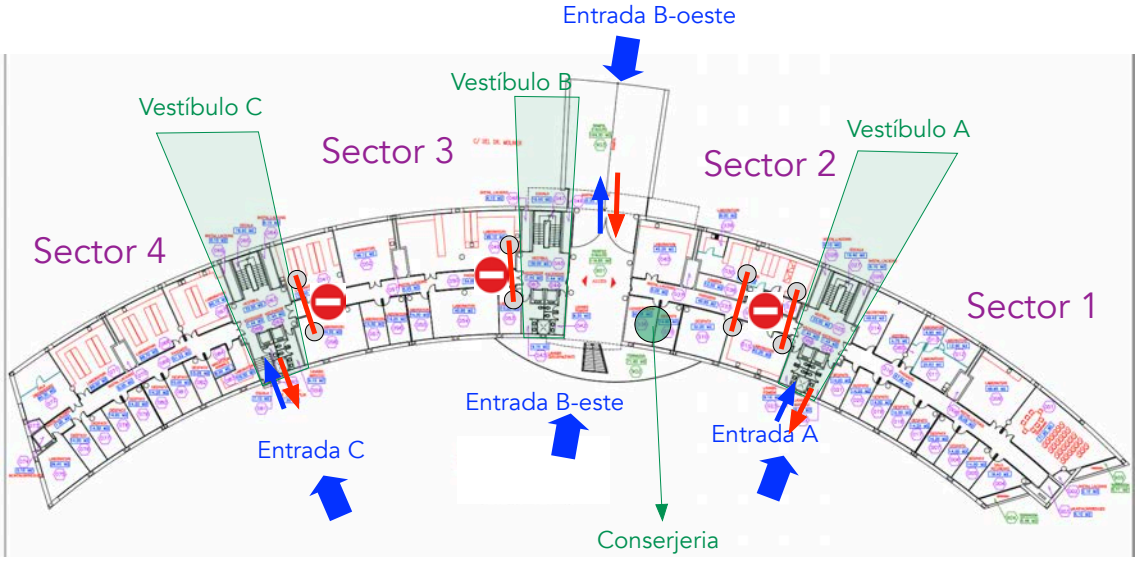

PLANTA SEMISÓTANO-sur-itinerarios

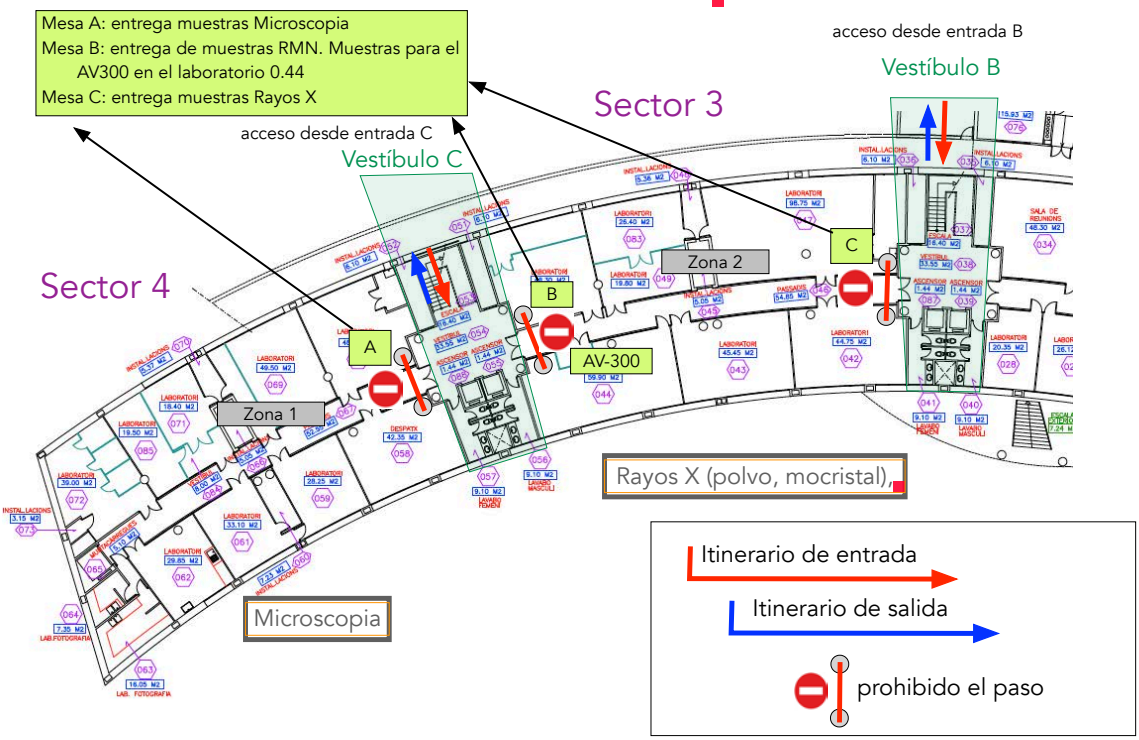

PLANTA BAJA-accesos

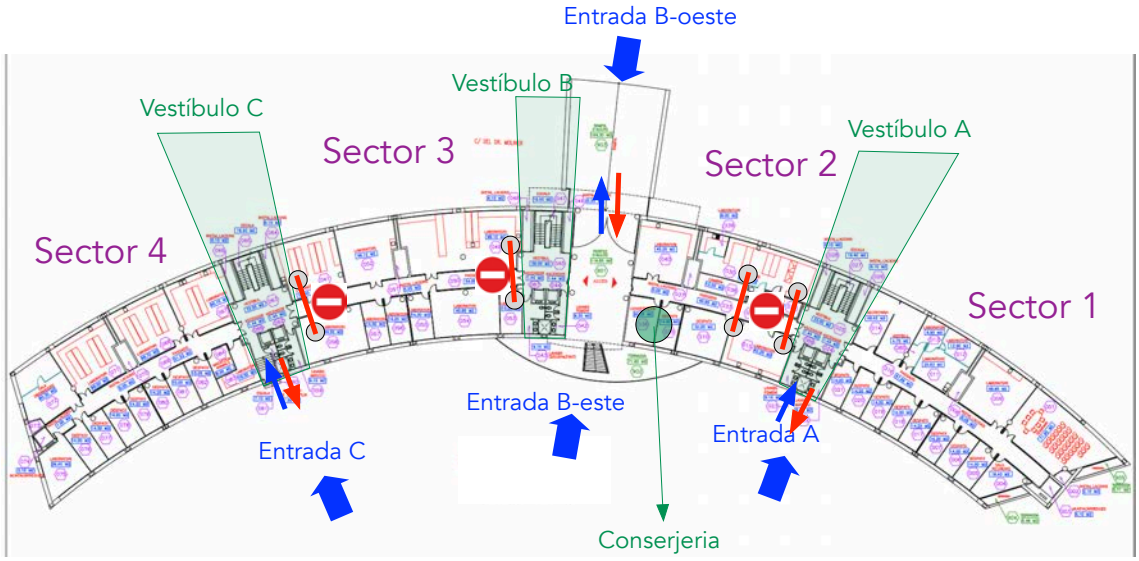

Plano con los accesos generales al edificio

PLANTA BAJA-accesos

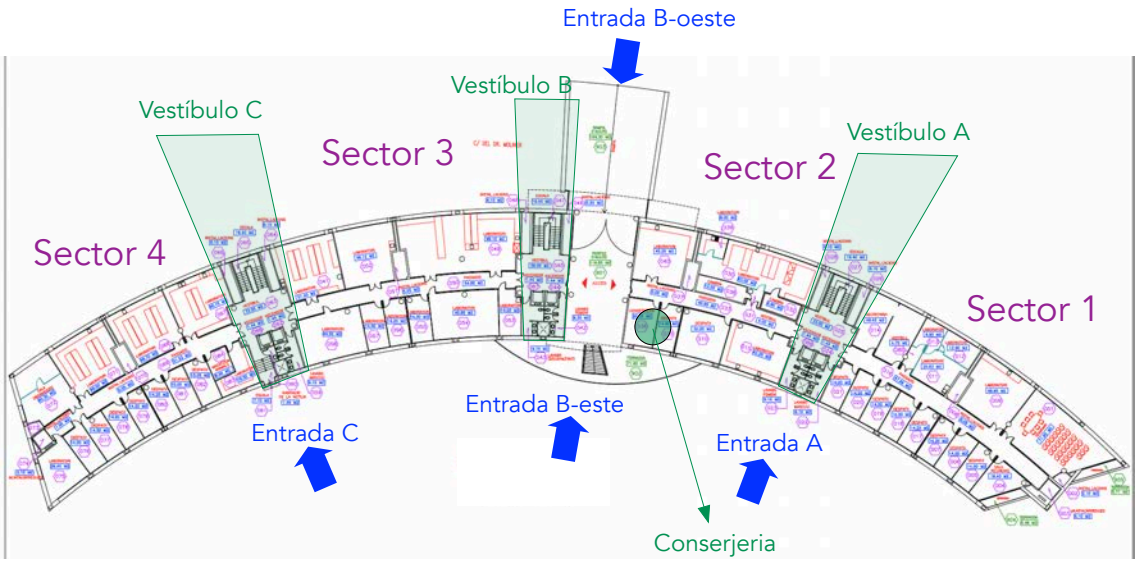

Plano con el acceso recomendado a la sección de Microscopia:
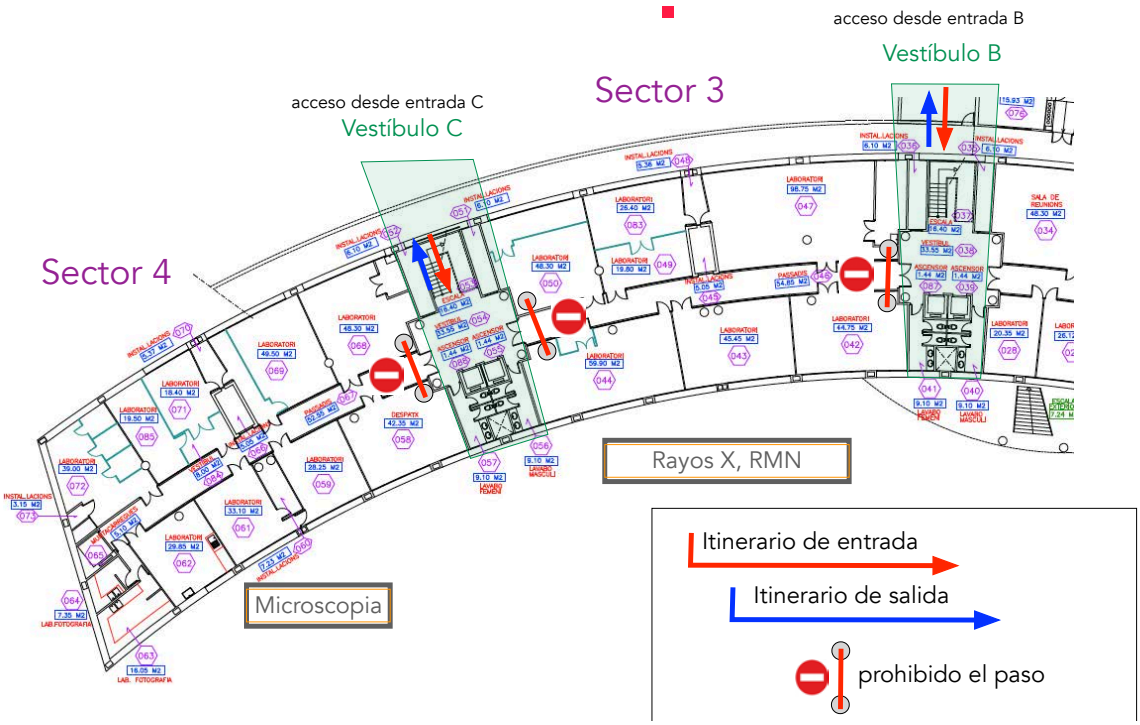
PLANTA SEMISÓTANO-sur-itinerarios